


旁站监理记录表

工程名称:上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号:CZZH—SJC-26

日期及气候: 2018.05.19 小雨 20℃-22℃	施工地点: 西区 7#相变
旁站监理的部位或工序: 7#相变打桩	
旁站监理开始时间: 2018.05.19 08:00	旁站监理结束时间: 2018.05.19 15:30
施工情况: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期 2018.05.19 西区 7#相变打桩	
监理情况: 1. 施工人员 5 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2. 施工人员到达现场, 电焊机、工器具准备完毕 3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: _____ 质 检 员: <u>李</u> 日 期: 2018 年 5 月 19 日	项目监理机构: _____ 旁站监理人员: <u>李</u> 日 期: 2018 年 5 月 19 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存

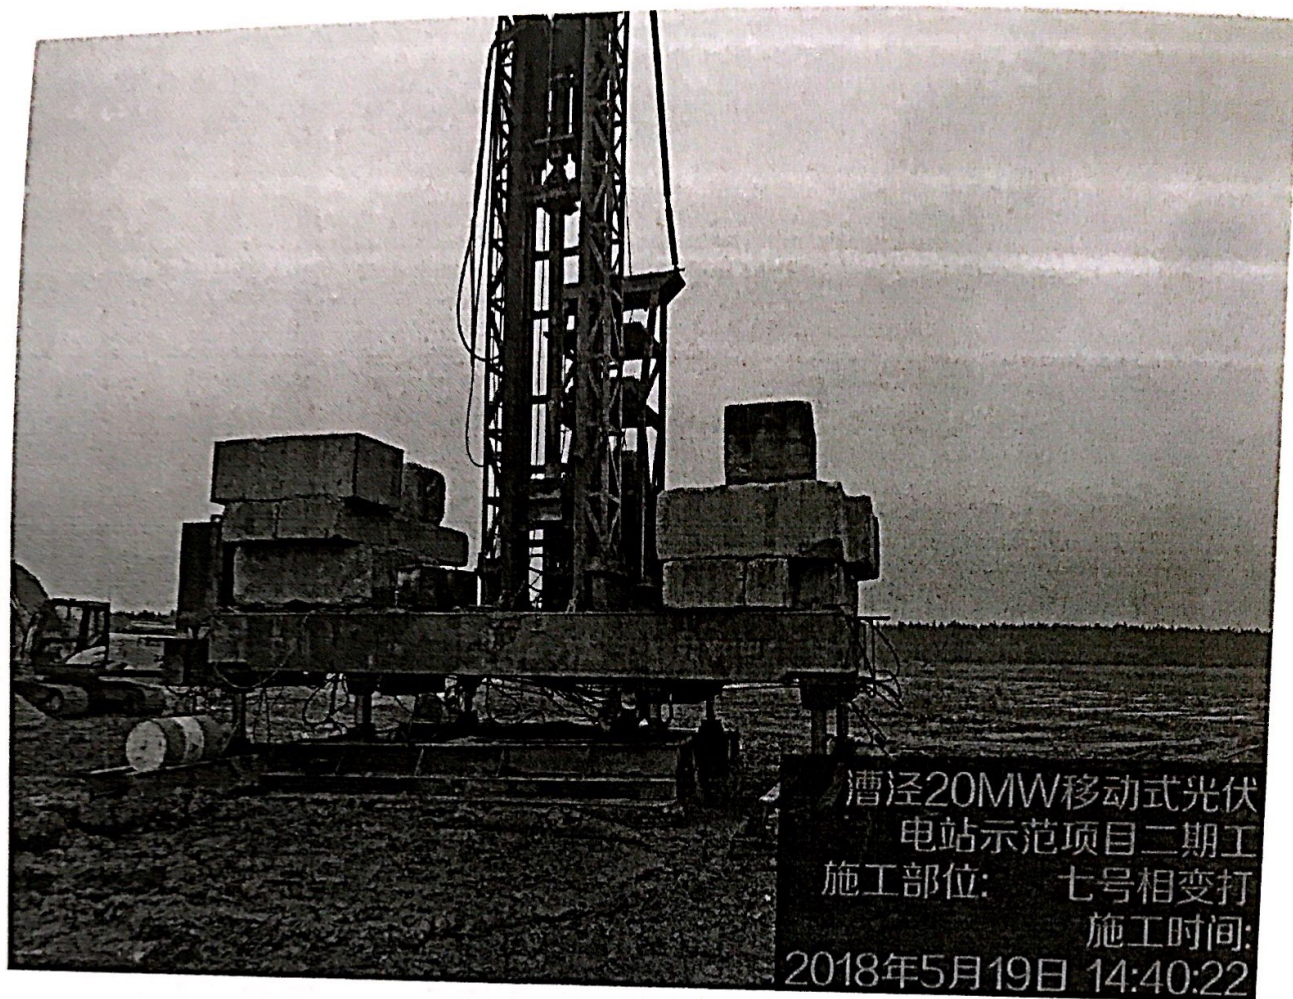

漕泾20MW移动式光伏
电站示范项目二期工
施工部位: 七号相变打
施工时间:
2018年5月19日 14:40:22