


# 旁站监理记录表

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: CZZH-SJC-42

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候: 2018.06.16 晴 20℃-30℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 施工地点: 光伏一期场内                                                                                            |  |
| 旁站监理的部位或工序: 1、变压器冲击试验. 2、2#SVG 静态调试                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                         |  |
| 旁站监理开始时间: 2018.06.16 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 旁站监理结束时间: 2018.06.16 13:00                                                                              |  |
| <p>施工情况:</p> <p>1、上午 9:00 至 11:00 时进行变压器冲击试验 .</p> <p>2、中午 11:00 时至 13:00 时进行 2#SVG 静态调试</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                         |  |
| <p>监理情况:</p> <p>1、变压器冲击试验过程符合技术要求;</p> <p>2、2#SVG 静态调试符合技术要求;</p> <p>3、施工作业指导书是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过;</p> <p>4、主要内容和要求是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向全体施工人员进行技术交底。</p> <p>5、施工人员 6 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;</p> <p>6、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;</p> <p>7、试验操作方法及安全措施是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合规定。</p> |  |                                                                                                         |  |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                         |  |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                         |  |
| <p>备注 (包括处理结果):</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                         |  |
| <p>承包单位: <u>上海地电工程</u></p> <p>质 检 员: <u>李明</u></p> <p>日 期: <u>2018</u> 年 <u>06</u> 月 <u>16</u> 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <p>项目监理机构: <u>常州弘正行</u></p> <p>旁站监理人员: <u>王长青</u></p> <p>日 期: <u>2018</u> 年 <u>06</u> 月 <u>16</u> 日</p> |  |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存

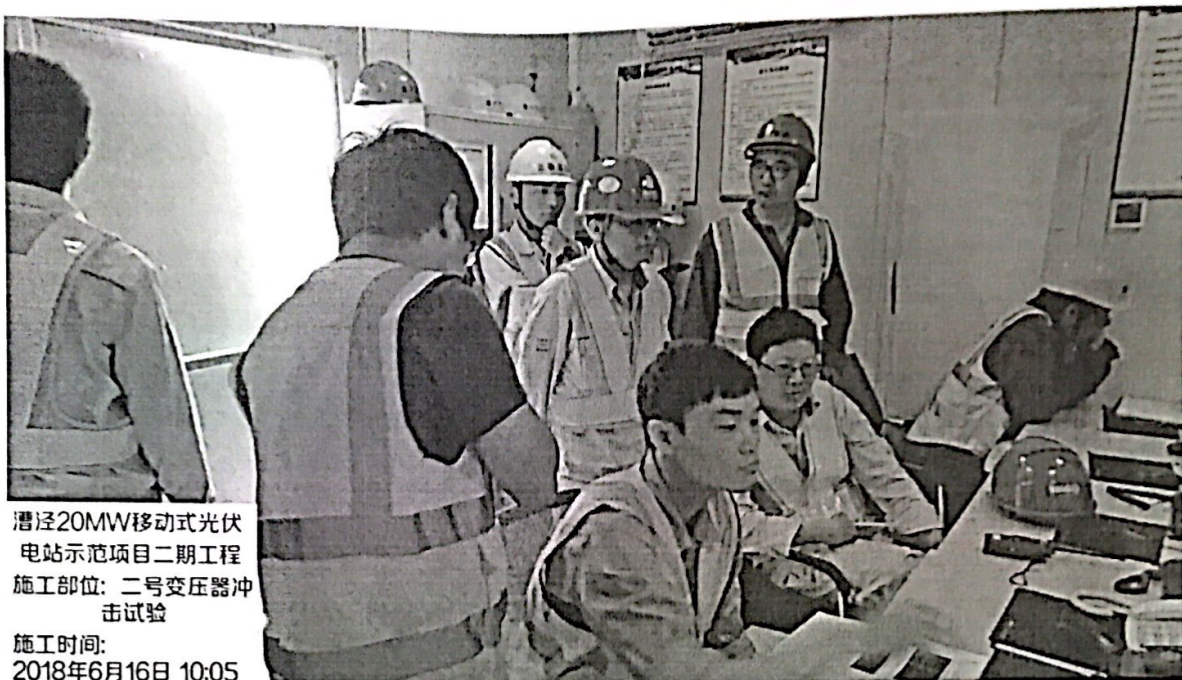

漕泾20MW移动式光伏  
电站示范项目二期工程  
施工部位: 二号变压器冲  
击试验  
施工时间:  
2018年6月16日 10:05



工程名称: 漕泾20MW移动式  
光伏发电二期示范项目  
施工内容: 2号SVG动态调试  
施工日期:  
2018/6/16 上午11:20