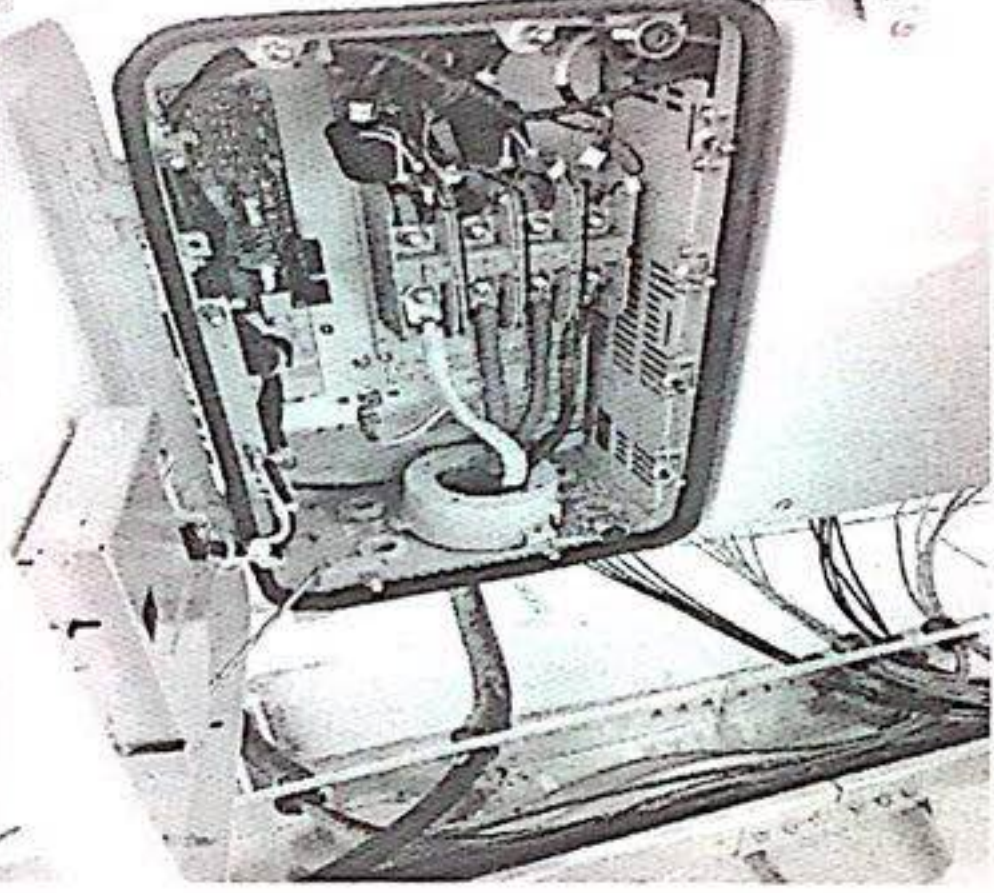


旁站监理记录表

工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-004

日期及天气: 2018.11.27 晴	施工单位: 安徽福慧多电气有限公司
旁站监理的部位或工序: 屋面电缆终端制作	
旁站监理开始时间: 2018 年 11 月 27 日 8 时 00 分	旁站监理结束时间: 2018 年 11 月 27 日 12 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、今日进行屋面电缆头终端制作旁站, 在电缆头终端制作时天气晴朗, 空气干燥, 周围无灰尘纸屑; 2、电缆外观整洁无破损, 绝缘及耐压合格, 其与电缆头紧密连接。  	
发现的问题及处理情况: 现场逆变器出线口以及桥架内未进行防火封堵, 现场待电缆终端全部制作完成后进行全部封堵。	
旁站监理人员 (签字): 张和 2018 年 11 月 27 日	