

旁站监理记录表

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-PZJL-004

日期及天气：2019. 01,02 多云	施工单位：安徽福慧多电气有限公司
旁站监理的部位或工序：现场组件吊装转运过程	
旁站监理开始时间：2019 年 01 月 2 日 9 时 00 分	旁站监理结束时间：2019 年 01 月 02 日 12 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、今天进行组件转运吊到屋面过程中安全防护措施规范到位；

2、现场使用吊车一台 8 人作业专职安全员 1 人

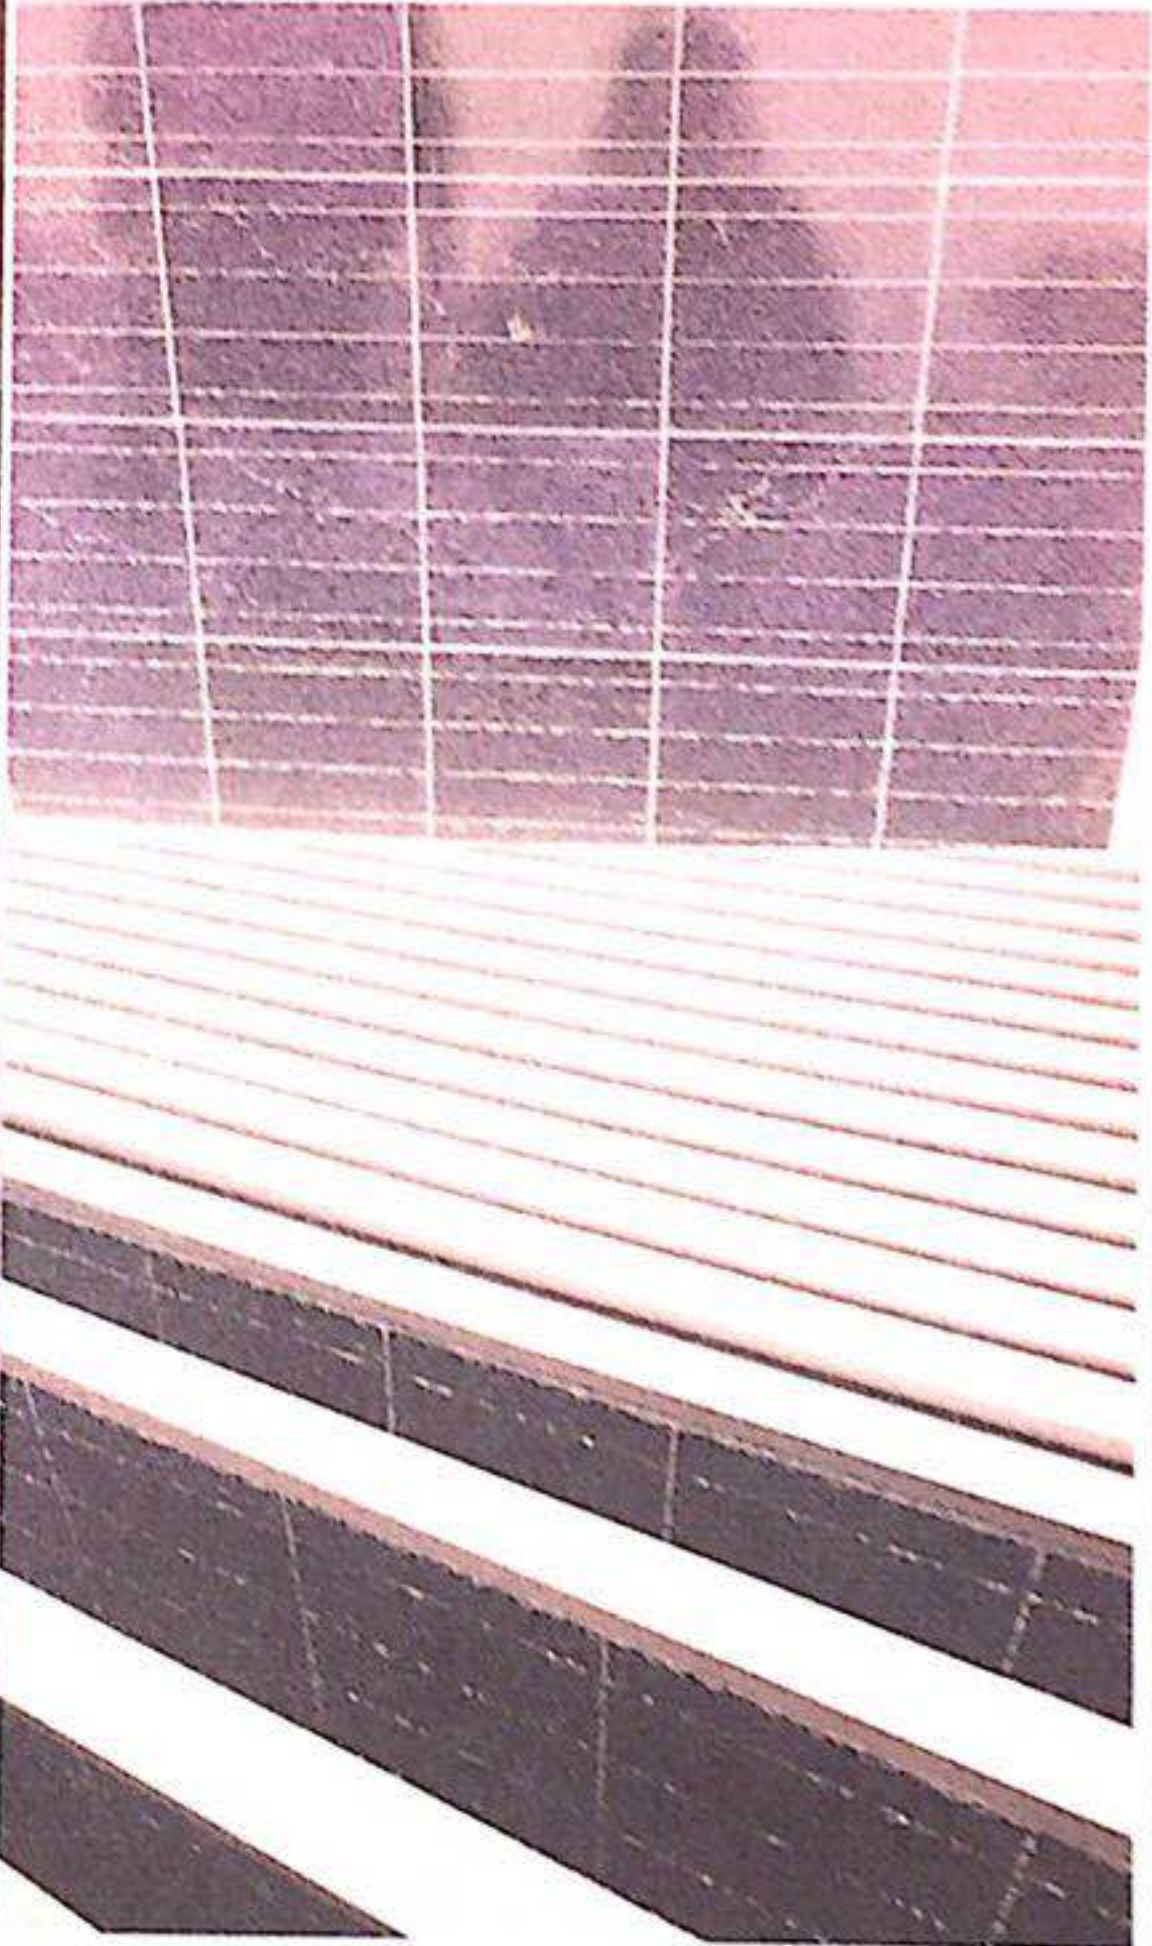

发现的问题及处理情况：

在现场拆箱过程中发现有 4 片组件已碎，现场确认该箱组件是在倒运过程中损坏。

参加及旁站监理人员（签字）：

张权 .

2019 年 1 月 2 日