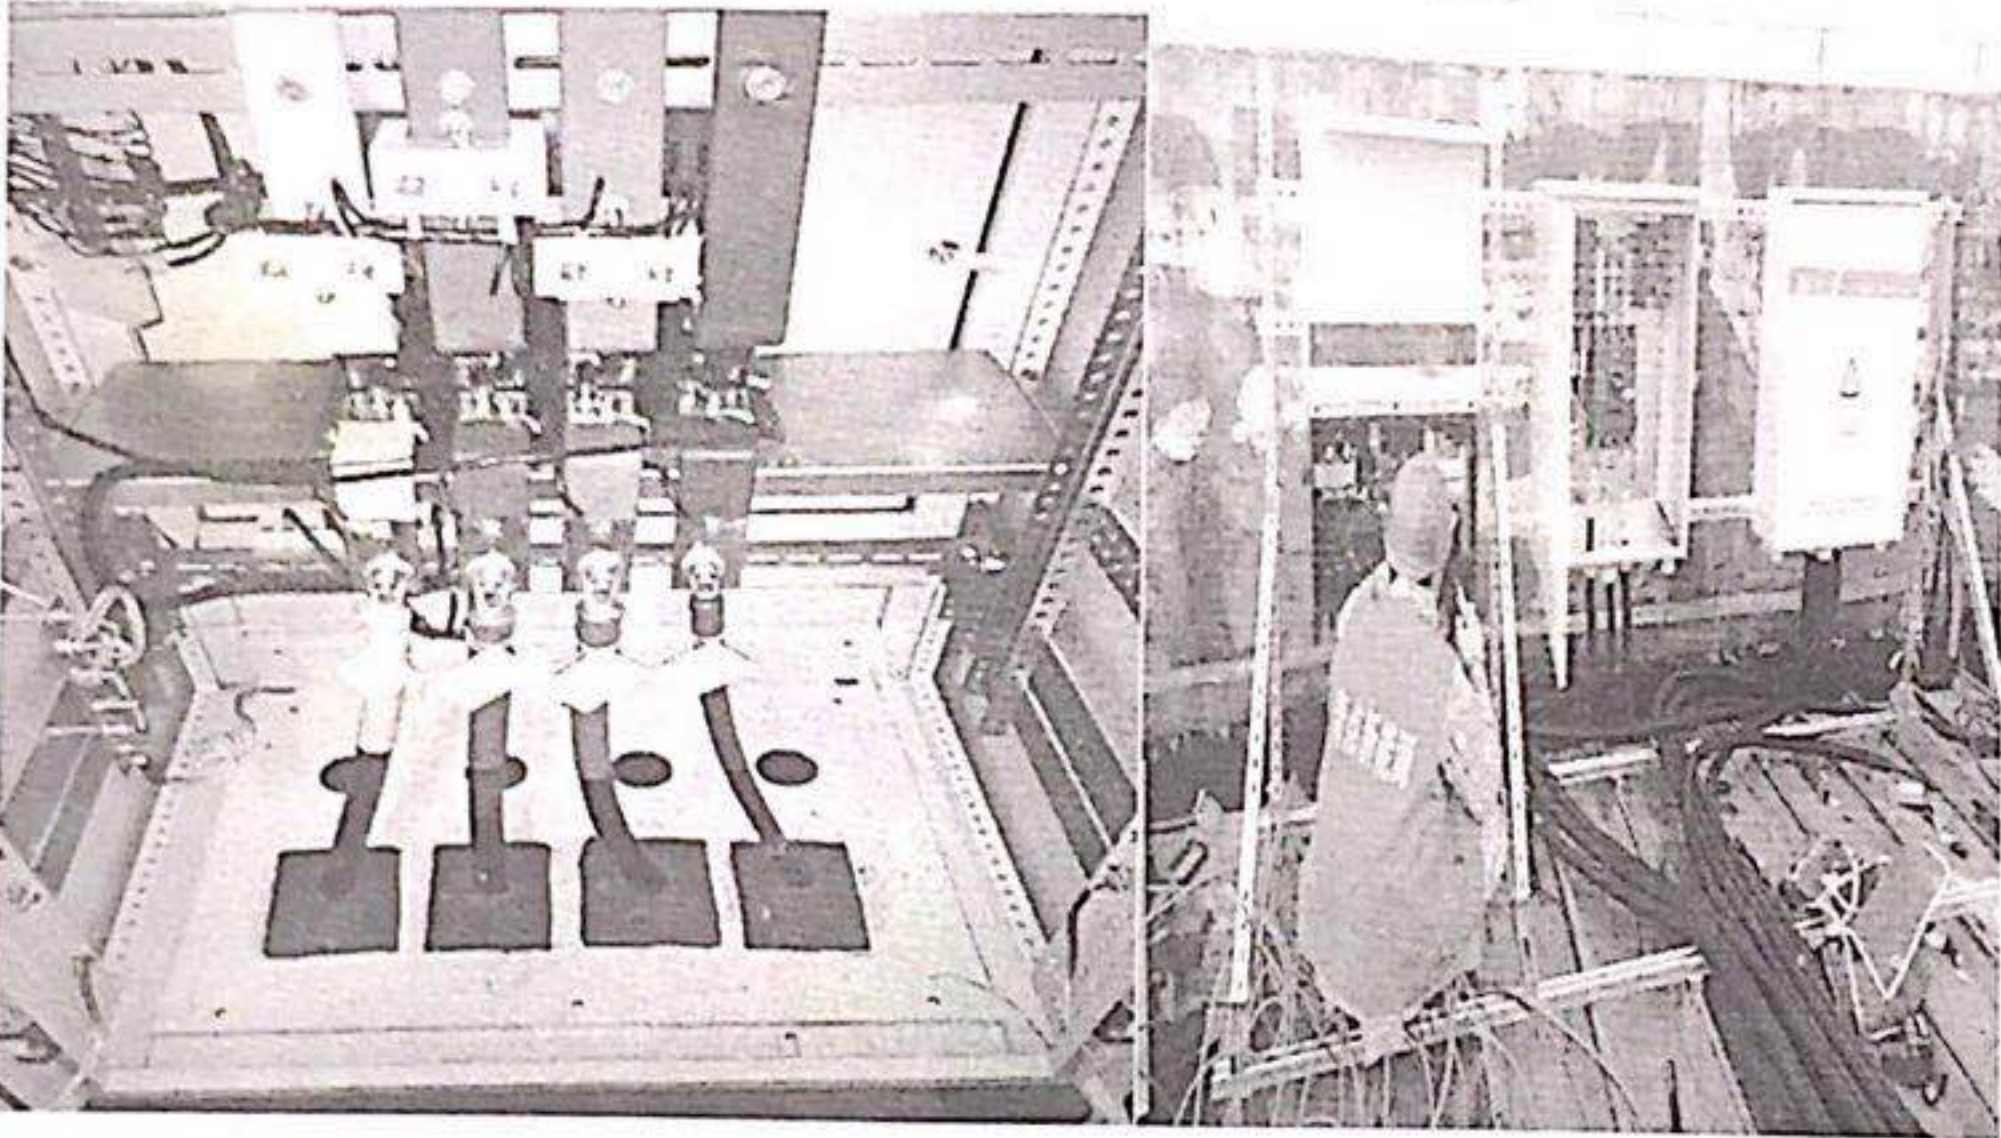


旁站监理记录表

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-003

日期及天气：2018.12.26 晴	施工单位：安徽福慧多电气有限公司
旁站监理的部位或工序：现场电缆沟头终端制作	
旁站监理开始时间：2018 年 12 月 26 日 9 时 00 分	旁站监理结束时间：2018 年 12 月 26 日 13 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 今天进行电缆头终端制作，天气晴朗空气干燥，周围无粉尘 2 电缆头表面光滑，绝缘耐压试验合格，电缆跟端子连接良好 	
发现的问题及处理情况： 现场未出现问题。	
参加及旁站监理人员（签字）：~ 张仁 2018 年 12 月 26 日	