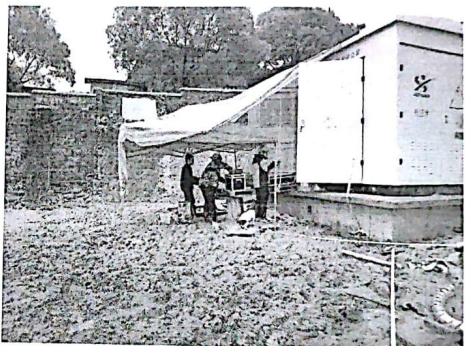


旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-012

日期及气候：2018. 11. 20 小雨		工程地点：湖南省耒阳市灶市街街道办事处珠矶滩
旁站监理的部位或工序：供销区箱变电缆头制作及耐压试验		
旁站监理开始时间：10:00		旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作技术交底，然后开始工作。  		
监理情况： 电缆头制作防止铜鼻子开口割破电缆，冷缩时防止冷缩管破裂及紧固不牢靠，制做塑料绝缘电力电缆终端与接头时，应防止尘埃、杂物落入绝缘内。耐压试验时确保数据的可靠性。		
发现的问题及处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）：任志军 张健康		2018年11月20日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。