

旁站监理记录表

工程名： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目

日期及气候：2018年12月27日 晴

工程地点：邓州市三贤路永泰棉纺有限公司


旁站监理的部位及工序：南北区高压试验

旁站监理开始时间： 10:30

旁站监理结束时间： 15:00

施工情况：

1、试验人员及准备工作完成。

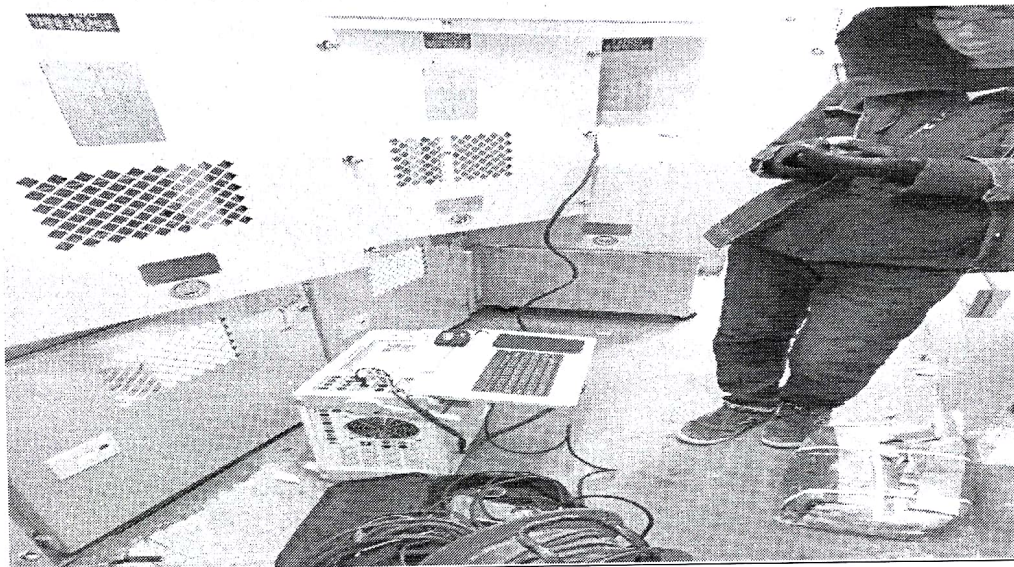

监理情况：

1、试验单位及人员资质符合要求。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：先能电力工程有限公司

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部：叶小波

项目监理机构：邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目监理项目部

质检员（签字）：廖朝国

旁站监理人员（签字）：王志成

2018年12月27日

2018年12月27日

