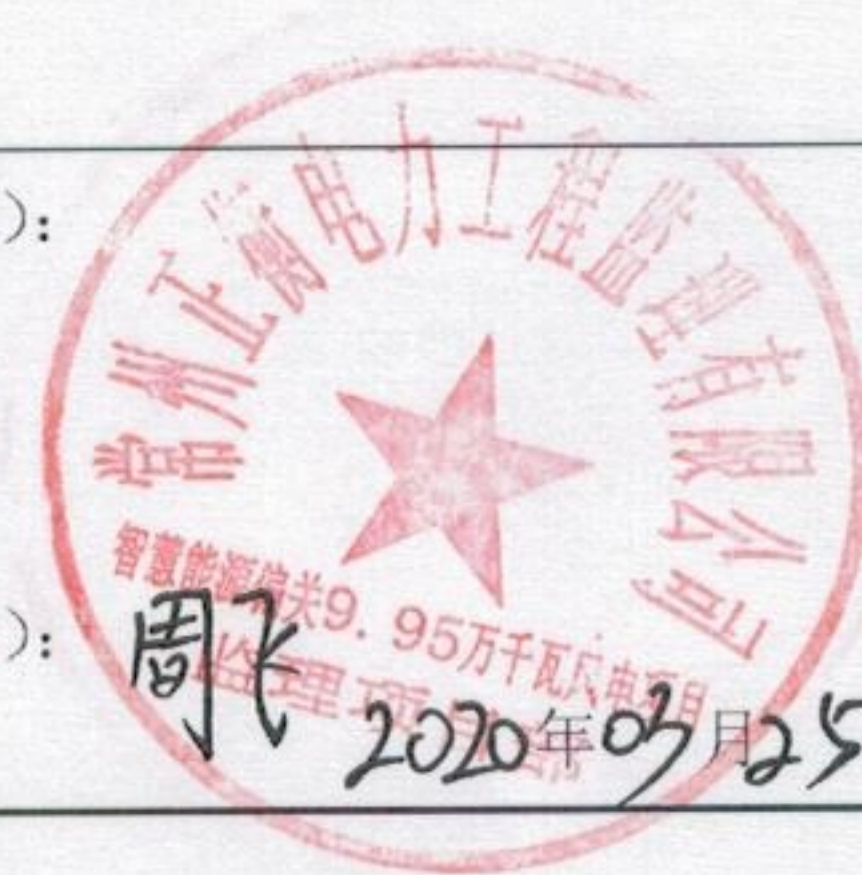


旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-B2-001

日期	2020.03.25	天气	多云	气温	5℃-20℃
施工部位	B2.	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	10:00	旁站结束时间	14:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 9.08 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 9.08 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：179 mm, 177 mm, 178 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。					
发现问题：混凝土浇筑地脚螺栓未做保护					
处理意见：通知施工人员对地脚螺栓进行保护					
备注（包括处理结果）：已进行保护					
施工单位（章）：  质检员（签字）： 2020 年 3 月 25 日			项目监理部（章）：  旁站人员（签字）： 周飞 2020 年 3 月 25 日		