

表 B.13 旁站监理记录表


工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: TJYG-01-ZH-B13-009

日期及气候: 2018.12.19 晴	施工地: 升压站
旁站监理的部位或工序: 箱变、一次舱高压进线柜直流电阻、绝缘检测	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 16:30

施工情况:

现场检测人员 4 人, 具有相应的检测资质, 采用一套 HD4000D 伏安变比极性综合测试仪, 检测 6 台箱变、一次舱高压进线柜, 整个检测过程没有异常现象, 检测程序及相关技术参数符合规范要求。

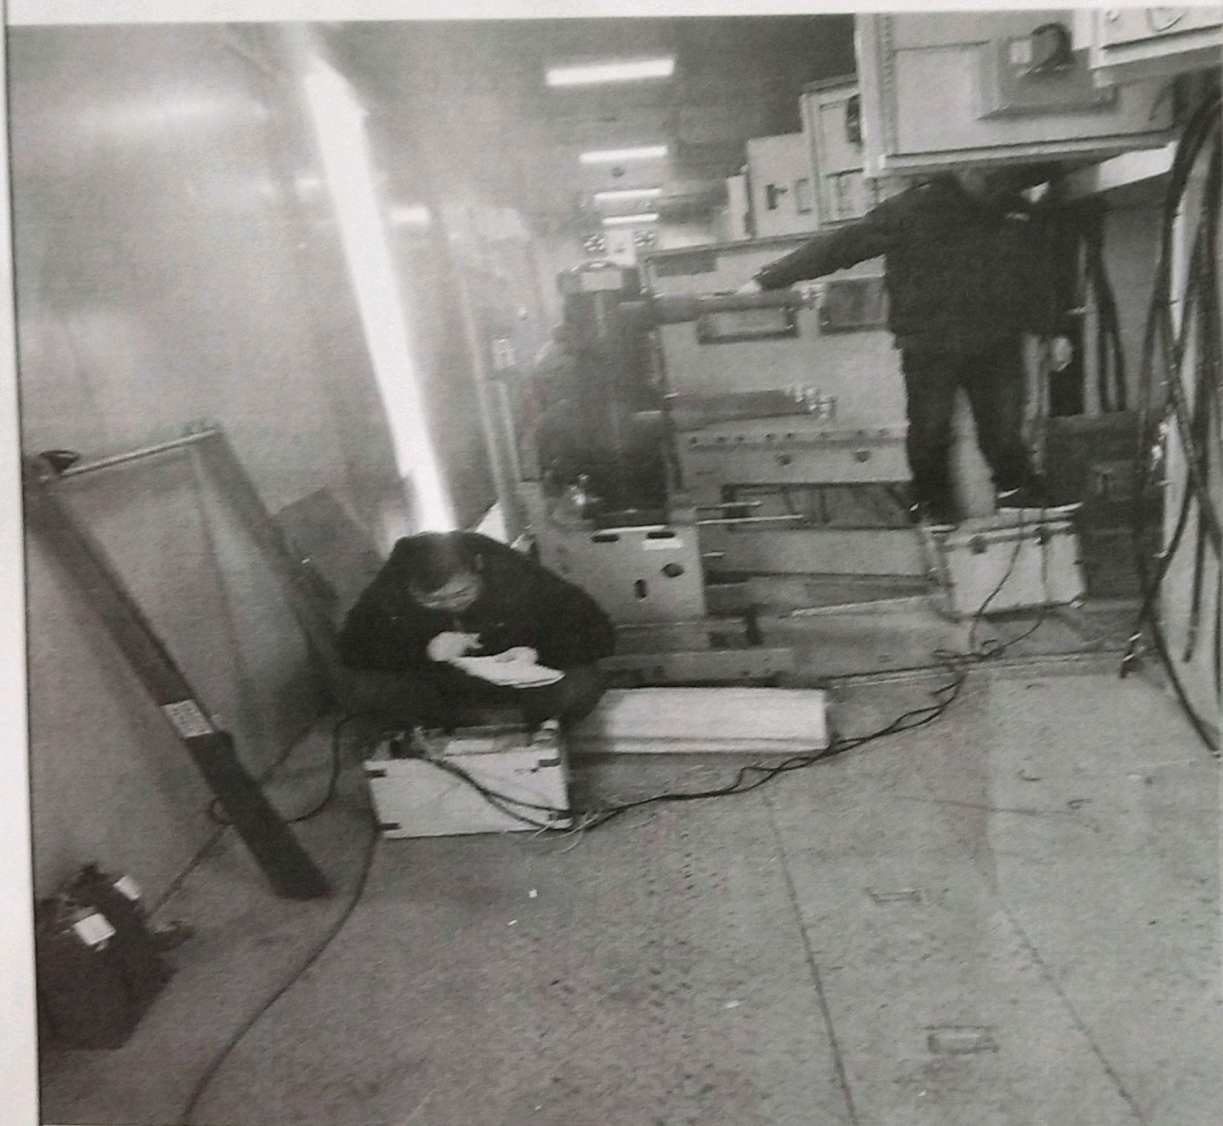

监理情况：	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注(包括处理结果)：	
承包单位： <u>四川宝能</u> 质检员： <u>韩树青</u> 日期： <u>2018</u> 年 <u>12</u> 月 <u>20</u> 日	项目监理机构： <u>常州正衡</u> 旁站监理人员： <u>韩足贤</u> 日期： <u>2018</u> 年 <u>12</u> 月 <u>20</u> 日

本表由监理单位填写，监理单位存 1 份。