

旁站监理记录表

工程名称： 顾中科技 1.71MW 光伏发电项目

编号：ZXPSD-QZKJ-002

日期及气候： 2019 年 3 月 29 日晴 12-21℃

施工地点： 3#楼屋面基础


旁站监理的部位和工序： 光伏支架基础砼浇筑

旁站监理开始时间： 8： 00

旁站监理结束时间： 17： 00

施工情况：

- 施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 混凝土为现场自拌混凝土，等级为 C25。
-

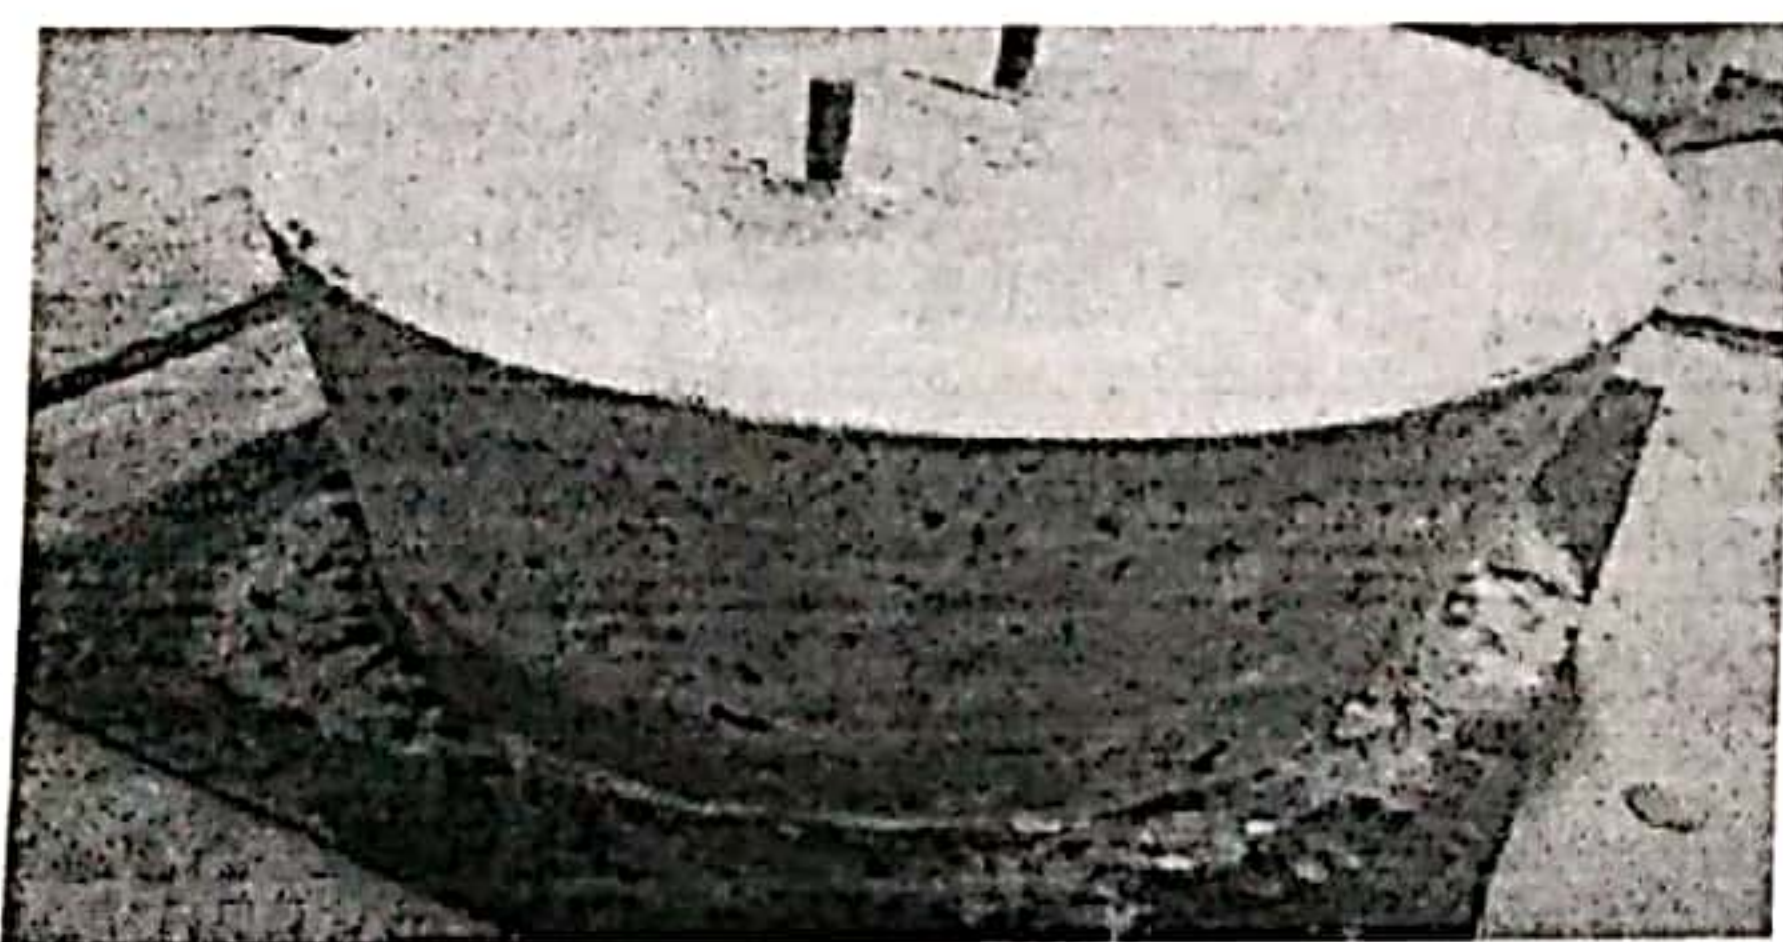

监理情况：

- 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

- U 型螺栓预埋长度不符合图纸设计要求。
- 基础砼表面未抹光。

处理意见：

- 1、安排人立即整改 U 型螺栓外露长度。
- 2、安排人对基础表面立即重新找平抹光。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成。

承包单位： 北京京东方能源科技有限公司

项目监理单位： 正衡监理

质检员：

毛攀攀

旁站监理人员：

李建国

日 期： 2019 年 3 月 29 日

日 期： 2019 年 3 月 29 日

填报说明： 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。