

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-073

日期及气候：2019年10月06日 晴 2-16℃

施工单位：山东电力建设第三工程有限公司

旁站监理的部位或工序：M16号风机基础浇筑

旁站监理开始时间：2019年10月06日 8时3分

旁站监理结束时间：2019年10月06日 18时5分

施工情况：
施工人数：16人，砼为商品混凝土：C40。施工器具：发电机1台、振动棒5条、泵车2辆、电焊1台。设计墩高度为180±20mm。

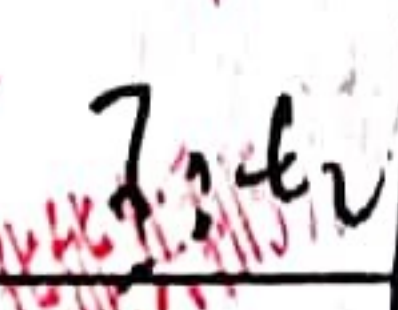
监理情况：
检查时使用的砼为商品混凝土泵送C40。共浇筑混凝土576³。墩高度实测为：180mm。浇筑过程中无漏浆现象。并留试块3组。

发现问题：
基础面振动不到位。

处理意见：
要求施工对基础未振动的部位进行振捣。

备注（包括处理结果）：
已整改。符合/无需求

承包单位（章）：

质检员： 

日期： 2019年10月06日

项目监理机构（章）：

旁站监理人员： 

日期： 2019年10月06日