

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: F6401-PZJL-121

日期及气候: 2013年11月15日. 晴 $-7^{\circ}\text{C} - 16^{\circ}\text{C}$

施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 打围沟、防水处理、池底浇筑

旁站监理开始时间: 13:30分

旁站监理结束时间: 17:00

施工情况: 施工详图配备人员到位. 施工人员: 9人. 管理人员: 2人. 对施工人员进行安全技术交底. 基础模板支撑牢固. 配备: 吊车1辆. 打桩1条. 电焊沟商砼设计为C30. 马扎池池底设计为: C35. 设计埋深为 $140 \pm 20\text{mm}$. 符合设计条件.

监理情况: 现场检查模板支设牢固无漏浆, 浇筑时因砂
 为C30商品混凝土, 共12方, 坍落度为180mm, 浇筑时因砂
 为C35商品混凝土, 共15方, 坍落度为170mm, 浇筑时因砂
 发现问题: 浇筑时因砂

发现问题:

初

处理意见:

10

备注 (包括处理结果):


九



承包单位 (章):

质检员:

日期: 2019年 11月 5日

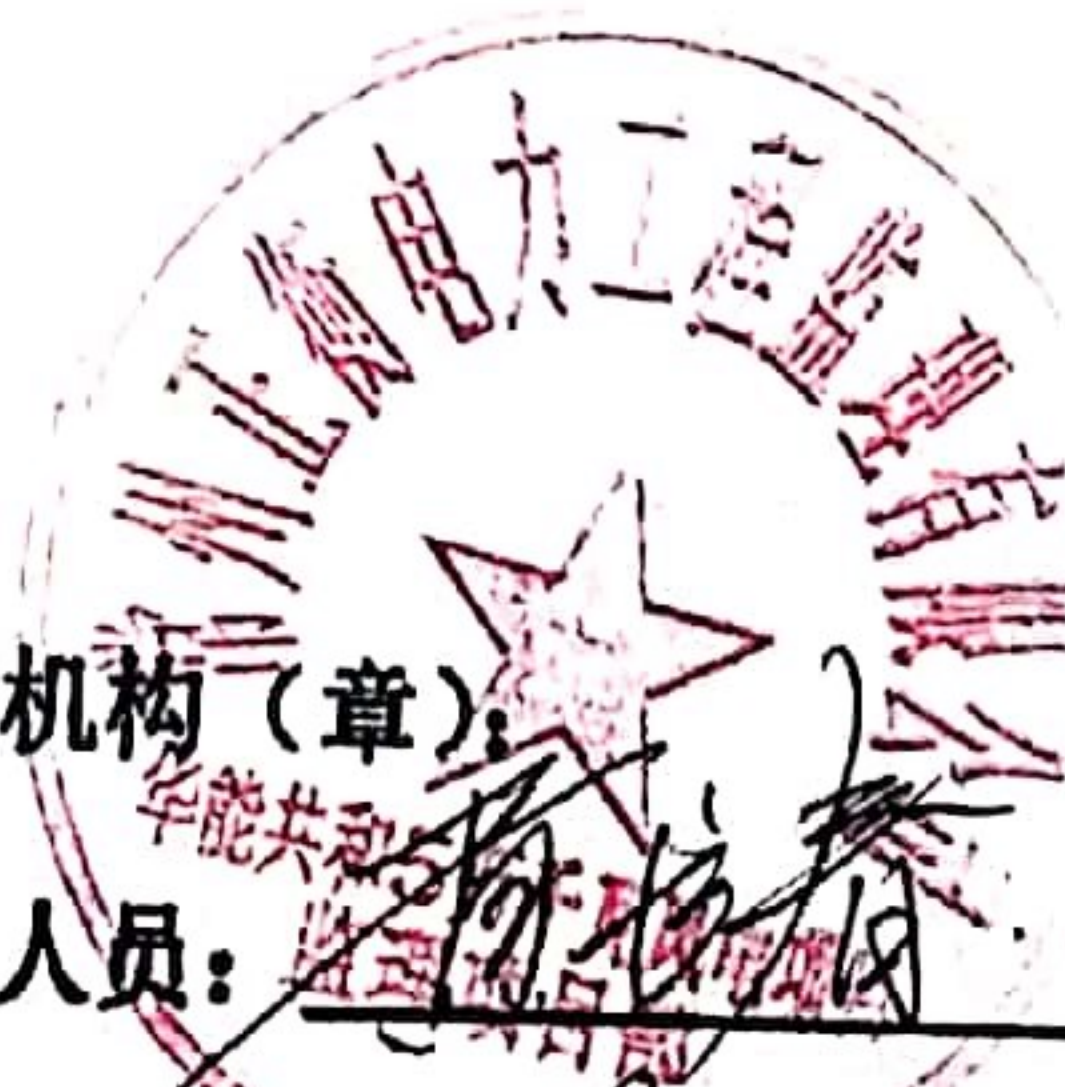

项目监理机构(章):

旁站监理人员:

日期: 2017年11月15日