

旁站监理记录表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及气候: 2019.8.16 晴

施工单位: 江苏文正工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 2号屋顶条形基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 8:00


旁站监理结束时间: 10:00

施工情况:

4、施工单位施工人员 17 人, 施工员、安全员就位。

5、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。

6、混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25, 共计 8m³。

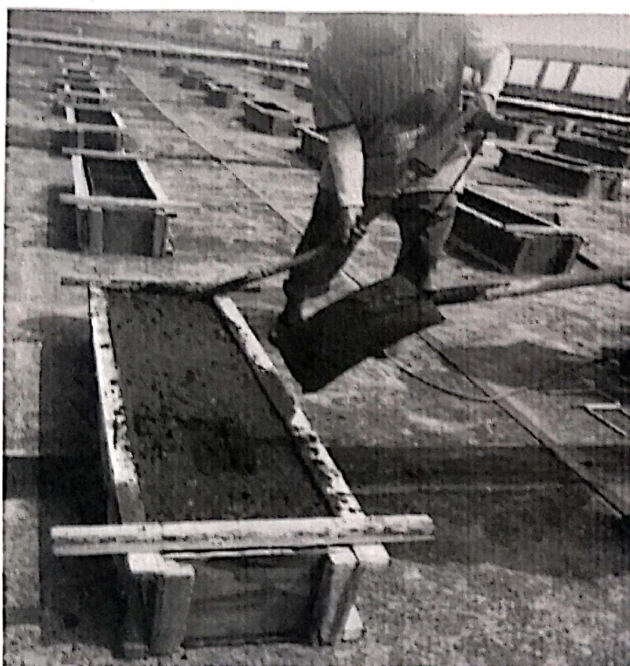

发现问题:

未留置试块。

处理意见:

签发编号 001 通知单要求整改。

旁站监理人员 (签字): 严是贤

2019 年 8 月 16 日