

旁站监理记录表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及气候: 2019.11.24

晴

施工单位: 江苏文正工程有限公司



旁站监理的部位或工序: 高压电缆终端制作

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 11:00

施工情况:

- 1、施工单位施工人员 5 人, 施工员、安全员到位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、电缆型号 3*70 、3*95, 工器具配备齐全。
- 4、施工作业过程中行为规范, 严格按照施工流程制作。

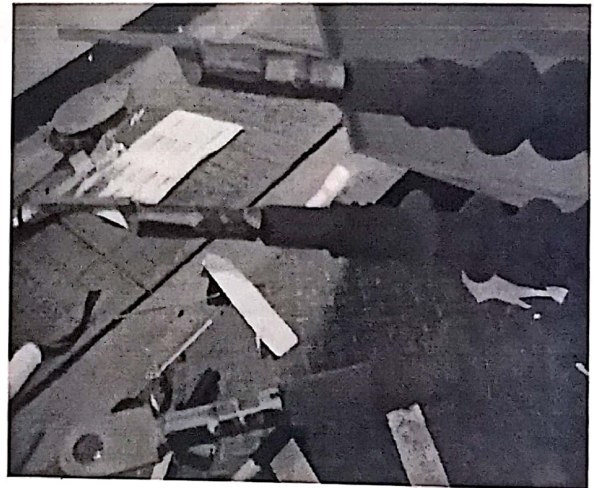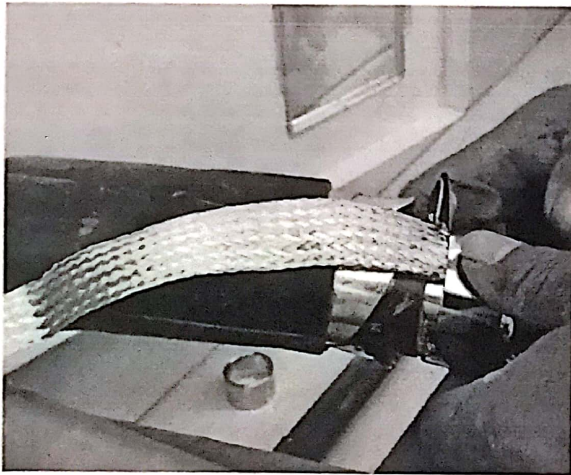

发现问题:

电缆终端附件垃圾未清理。

处理意见:

要求立即安排人员清理。

旁站监理人员(签字): 徐存光

2019年11月24日