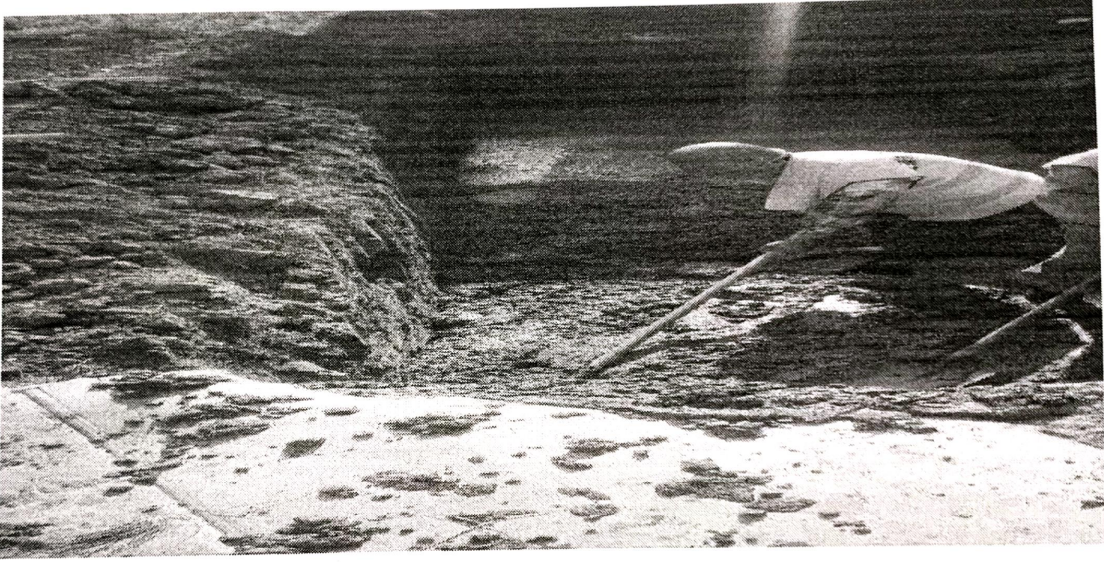


旁站监理记录

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-SXZT-003

日期及气候: 2019年7月27日	工程地点: 咸阳市秦都区正泰电缆公司内
旁站监理的部位或工序: 2#3#并网柜基础混凝土垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 2019年7月27日 8时	旁站监理结束时间: 2019年7月27日 10时
施工情况: 1、施工方现场管理人员及项目管理人员均已到场。 2、一辆罐车 3、4人施工, 对其4人混凝土浇筑进行旁站 4、现场设备配备齐全。 	
监理情况: 1、检查现场施工人员进行混凝土浇筑过程。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查现场器械使用情况正常。	
发现问题: 现场未发现问题	
处理意见:	
备 注:	
施工项目部: 中易建设有限公司	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员: 丁秀升	旁站监理人员: 孙磊
日 期: 年 月 日	日 期: 2019年7月27日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。