

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-066

日期及气候：2020.05.30 晴 21℃-29℃	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：GIS 耐压试验	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:40
施工（试验）情况： 1、测试现场：调试单位技术负责人、安全员、测试人员共 5 人； 2、主要测试仪器采用 SXBP-20 变频电源及升压变设备，其它辅助设备齐全； 3、测试人员穿戴好防护用具，现场测试区域拉好防护网； 4、测试过程严格按照 GIS 测试方案实施； 5、测试的耐压等级按技术标准执行； 见附件 图 1 图 2 图 3 图 4 图 5	
监理情况： 1、测试前测试区域拉好防护网，测试区域定人守护； 2、测试仪器放置到位，辅助工具准备齐全； 3、测试仪器有检验合格证，功能符合试验要求； 4、监视试验电压，电压缓慢上升直至额定标准； 5、试验过程技术负责人现场监督，未发生异常现象；	
发现问题：测试区域缺少监护人员	
处理意见：要求测试单位派专人在测试区定点监护	
备注（包括处理结果）：测试单位已派人监护	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：秦帮学 日期：2020年05月30日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档

89



由 扫描全能王 扫描创建

附件:



图 1

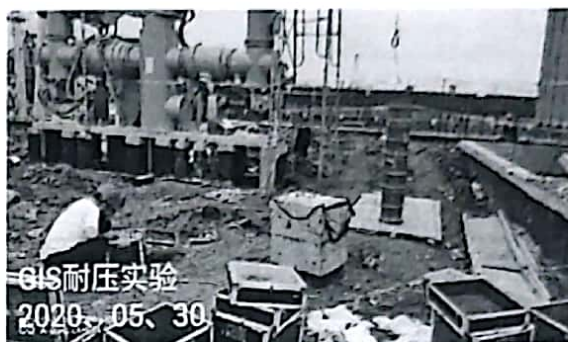


图 2

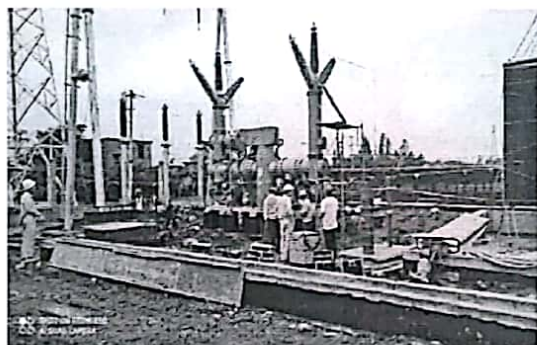


图 3



图 4

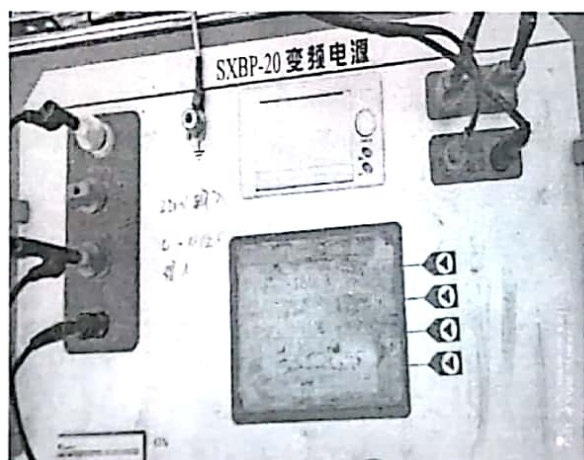


图 5

90

