

旁站监理记录表

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PZ-001

日期及天气：2020 年 07 月 21 日 多云 23° - 30° 施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司


旁站监理的部位或工序：4 号彩钢瓦屋面夹具拉拔试验

旁站监理开始时间：15: 30

旁站监理结束时间：14: 40

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工单位施工人员 3 人，电子秤一台；
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底；
- 3、业主项目经理和监理到场旁站；
- 4、数值为 2.3 千牛/米

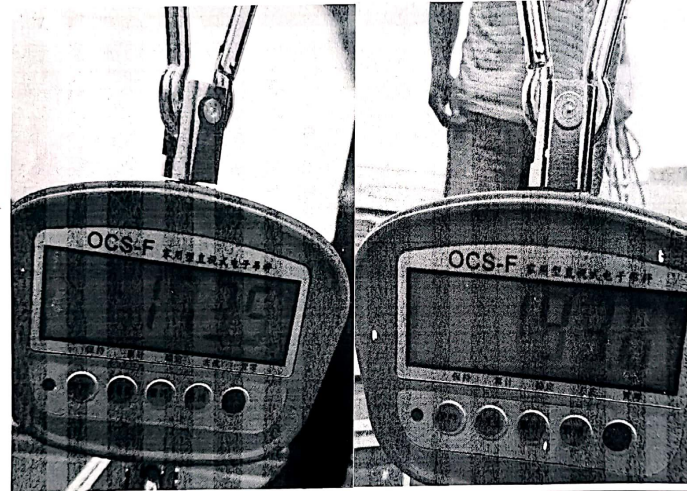

发现的问题及处理情况：

问题：

处理情况：

旁站监理人员（签字）：

李建刚



- 注 1. 本表由监理工作人员填写，监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。