

旁站监理记录表

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-006

日期: 2020 年 12 月 17 日

施工单位: 湖北省工业建筑集团安装工程有限公司

天气: 晴 温度: 5 °C — 16 °C

旁站监理的部位或工序: 19、20 区 35KV 电缆耐压试验

旁站监理开始时间: 17:00

旁站监理结束时间: 21:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。
- 2、现场施工人员 4 人, 技术员 2 人。
- 3、检查电缆型号、电压及规格。
- 4、电缆绝缘检查。
- 5、检查电缆终端。
- 6、电缆耐压试验测试, 打压 50KV, 持续时间 5 分钟, 无问题。


监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。

上道工序已验收合格。

施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。

发现的问题及处理情况:

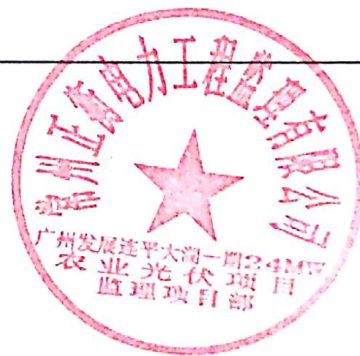

旁站监理人员 (签字):

邵雷

施工负责人 (签字):

欧尔网

张成坤

2020年 12月17 日

2020年 12月17 日