


## 旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 禹州市晶能50MW光伏发电项目 编号: CZZH-YZJN-PZJL-046

|                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 日期及天气: 2023/05/14 晴 17~34℃                                                                                                                                                                                                                    | 施工单位: 山东力诺电力设计咨询有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 光伏区(预制管桩打桩)                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 旁站监理开始时间: 09:30                                                                                                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间: 18:00      |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况:<br><br>1、施工单位现场管理人员1人, 施工人员3人, 打桩机1台。<br>2、桩为建华建材(河南)有限公司生产的预制管桩, 长度6米, 型号规格为300*60*6。<br>3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。<br>4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。<br>5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高、垂直度和桩距, 符合图纸设计要求。 |                      |
|                                                                                                                                                           |                      |
| 发现的问题及处理情况:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 旁站监理人员(签字):                                                                                                                                                                                                                                   | 2023年 05月 14日        |

注: 本表一式二份, 由监理项目部留存。

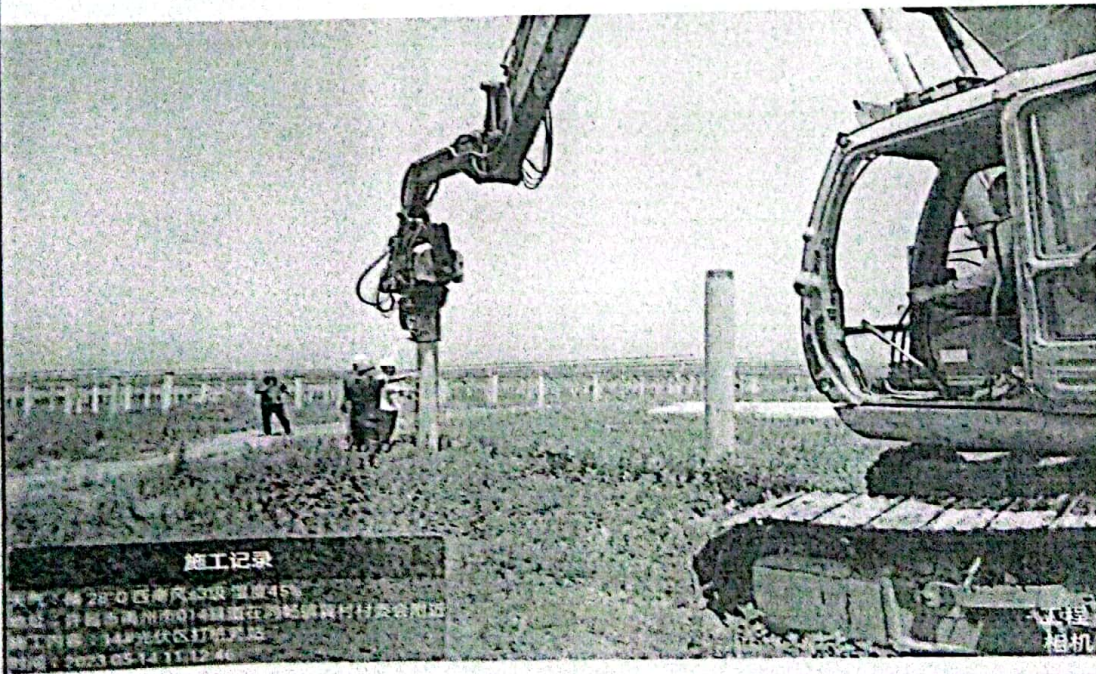