


旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 8 月 2 日 天气:	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 升压站. 站用变和消弧线圈基础浇筑.	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 15:10
施工情况: 1. 施工人员 5 人 管帽人员 1 人. 技术人员 1 人. 2. 混凝土浇筑前安全. 施工用电设备安全. 3. 施工机具设备完好运转正常. 已插入式振捣棒. 4. 施工方法和浇筑顺序与施工方案一致.	
监理情况: 1. 混凝土用水泥 石子 砂子 未过期 已验收合格. 2. 模板与钢筋 已验收合格. 3. 混凝土浇筑前. 时间 现场检测坍落度 均符合设计要求. 4. 混凝土振捣方法 顺序 间距 时间 符合要求. 无漏振现象. 5. 混凝土浇筑时间适宜 又未产生离析. 浇筑质量.	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 周树红 日期: 2023 年 8 月 2 日	



旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

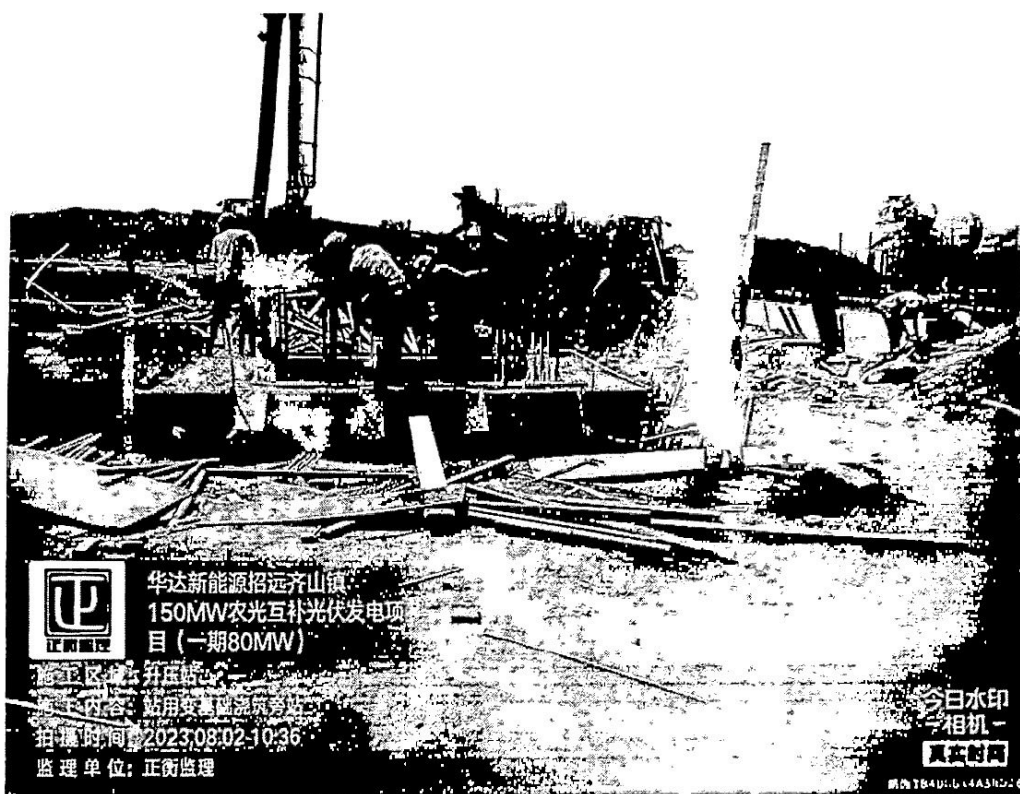

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

