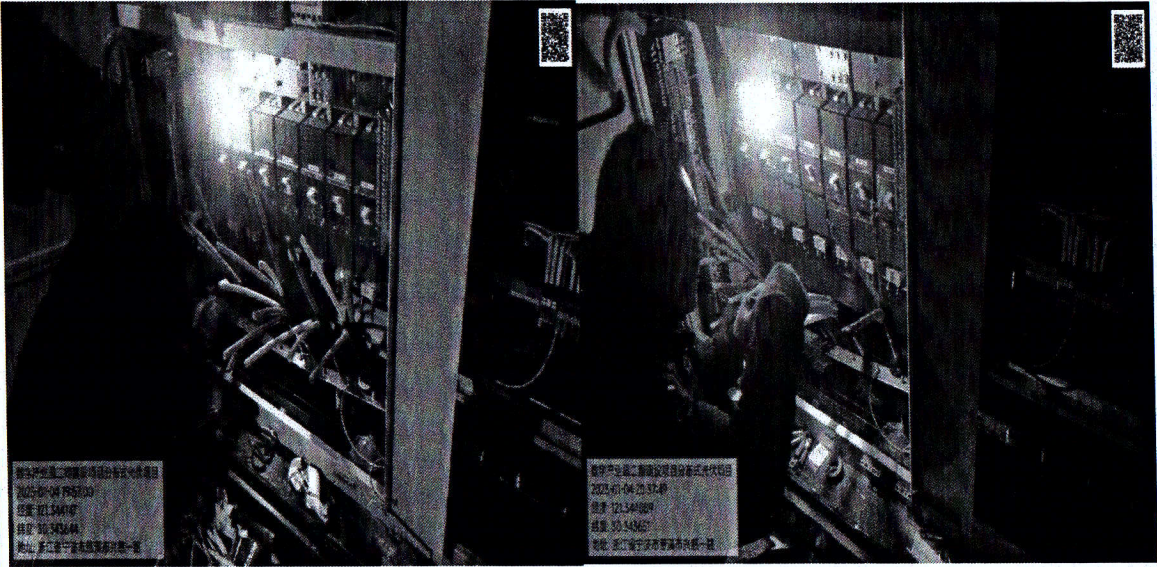


旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-PZJL-20230104

日期及天气：2023 年 01 月 04 日	多云转晴	施工单位：浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：智能终端产业园二期园区 D 区箱变低压电缆终端制作		
旁站监理开始时间：19：30		旁站监理结束时间：20：50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、计划对宁波杭州湾新区智能终端产业园二期园区 D 区箱变低压侧电缆终端制作进行旁站。 2、现场施工人员：4 人，安全监护人员：1 人。 3、施工机械：电钻一把，电动切割机一把等。 4、现场检查低压电缆符合图纸要求。箱变低压侧电缆终端制作现场在施工过程中施工人员带好安全帽，工器具和施工材料等器具摆放有序。作业过程安全，施工过程符合要求。		
		
发现的问题及处理情况： 1、施工人员在施工过程中未佩戴安全帽。2、箱变低压侧线缆终端制作安装时线缆从底部向上穿过箱变地板孔时，电缆周边设有保护层。 针对以上情况，要求施工单位立即进行整改。		
旁站监理人员（签字）： 刘晨瑞 2023 年 01 月 04 日		

注：本表一式 3 份，监理项目部留存。