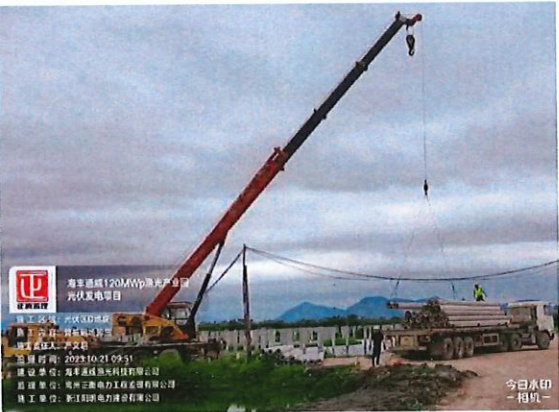



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

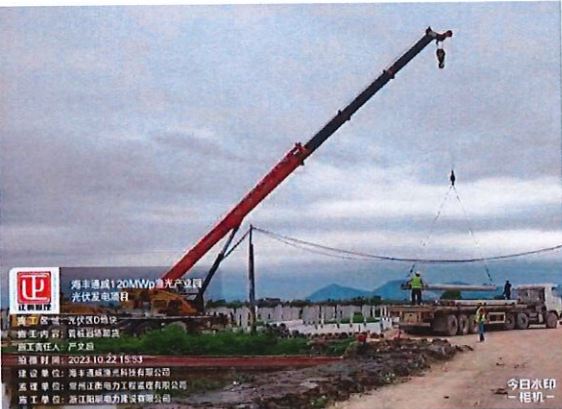
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-100

日期及气候： 2023年10月21日 阴 24/19℃		工程地点： 光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 08:00 旁站结束时间： 11: 20		旁站开始时间： 15:00 旁站结束时间： 16: 40	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx139 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 5 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx139根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司		监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023 年 10 月 21 日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 10 月 21 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-101

日期及气候： 2023年10月22日 多云 27/19℃		工程地点：光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:20 旁站结束时间：10:50		旁站开始时间：14:30 旁站结束时间：16: 30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx86 根、8mx27 根、7mx24 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 5 辆，20 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx86根、8mx27根、7mx24根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年10月22日		旁站监理人员（签字）：  2023年10月22日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-102

日期及气候：2023年10月23日 多云 28/22℃	工程地点：光伏区D地块3#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：07:50 旁站结束时间：10:55	旁站开始时间：14:35 旁站结束时间：16:00

施工情况：

1. 施工单位材料员和安全员均已到场；
2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx144 根；
3. 施工人员 2 名；
4. 板车 5 辆，20 吨吊车 1 辆。



监理情况：

1. 检查特种作业人员的资质符合要求；
2. 检查吊车运转正常；
3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx144根；
4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题：无

处理意见：

备 注：

总包单位：浙江阳明电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：

[Signature]

旁站监理人员（签字）：

[Signature]

2023年10月23日

2023年10月23日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

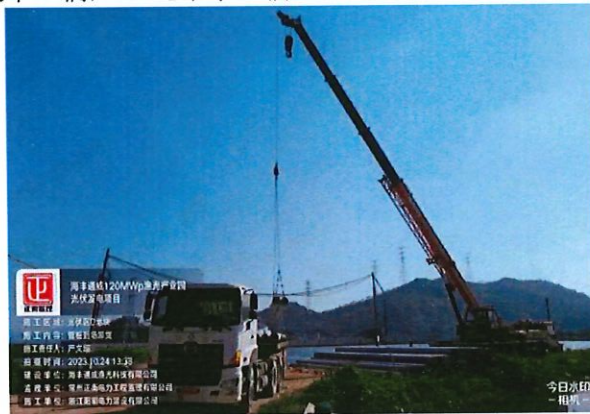
工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-103

日期及气候：2023年10月24日 晴 30/23℃	工程地点：光伏区D地块3#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:25 旁站结束时间：09:00	旁站开始时间：14:50 旁站结束时间：16:40

施工情况：

1. 施工单位材料员和安全员均已到场；
2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx86 根；
3. 施工人员 2 名；
4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。



监理情况：

1. 检查特种作业人员的资质符合要求；
2. 检查吊车运转正常；
3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx86根；
4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题：无

处理意见：

备 注：

总包单位：浙江阳明电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：

王洪伟

2023年10月24日

旁站监理人员（签字）：

王洪伟


2023年10月24日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-104


日期及气候： 2023年10月25日 多云 31/22℃		工程地点： 光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 14:35		旁站结束时间： 16:30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx60 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx60根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司		监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年10月25日		旁站监理人员（签字）：  2023年10月25日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

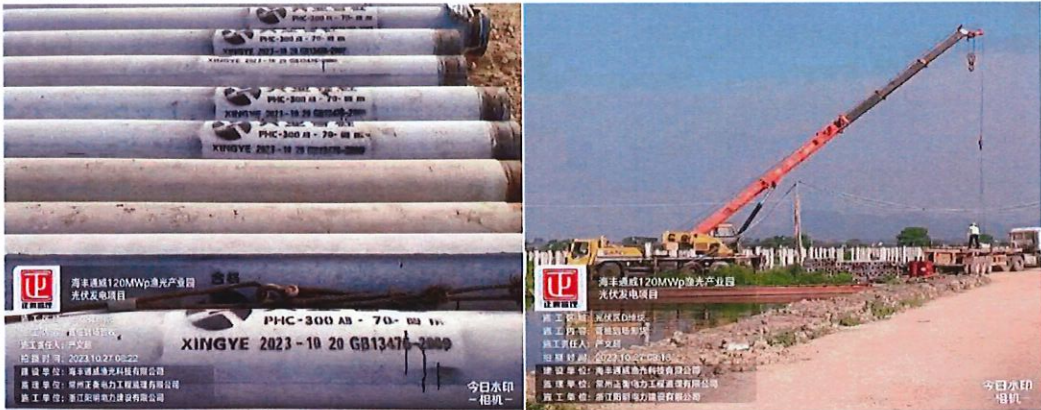

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-105

日期及气候： 2023年10月26日 多云 30/21℃	工程地点： 光伏区D地块3#方阵
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间： 08:30 旁站结束时间： 09:00	旁站开始时间： 14:00 旁站结束时间： 15:30
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx86 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。  	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx86根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023 年 10 月 26 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023 年 10 月 26 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-106

日期及气候： 2023年10月27日 多云 28/23℃		工程地点： 光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 07:40		旁站结束时间： 08: 20	
旁站开始时间： 14:20		旁站结束时间： 16: 55	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx88 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx88根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司		监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023 年 10 月 27 日		2023 年 10 月 27 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。