


电气旁站监理记录表

上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目
编号: ZHJL-DQPZ-003

日期及气候: 2023.11.5 晴	工程地点: 均胜汽车安全系统（上海）有限公司
旁站监理的部位及工序: 并网柜并柜	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>6</u> 人。 3、检查电缆型号、电压及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、接线端子压接牢固, 电缆头头制作符合规范要求。 6、接地线焊接是否牢固、电缆金属层接地一端接地电缆芯线外观检查无损伤。 7、施工人员良好制作工艺。	
	
监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 施工器具和材料已准备完成。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 浙江华伏太阳能科技有限公司 项目部 (签字): <i>[Signature]</i> 2023年11月5日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): <i>[Signature]</i> 2023年11月5日

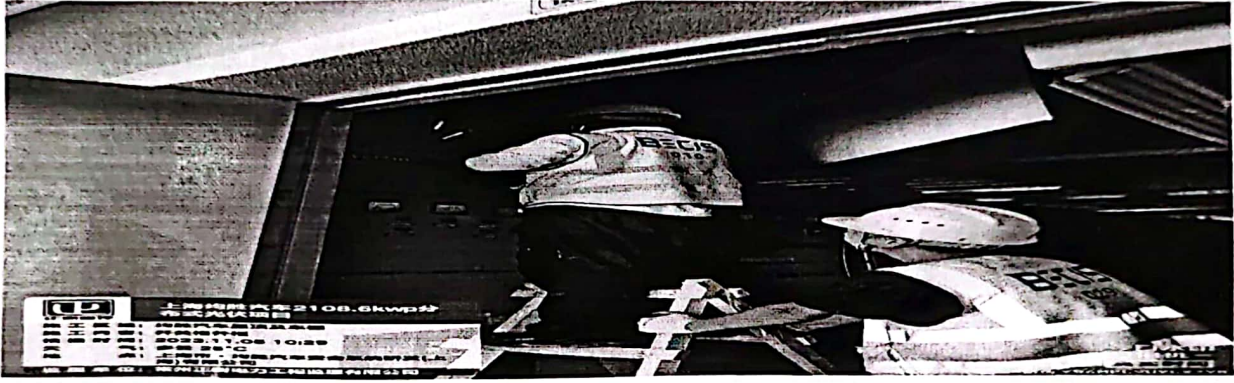