


旁站监理记录表

工程名称: 上海奉贤区新建4万千瓦光伏电站项目

编号: 1311-FXVII-PZJL-006

日期及天气: 2021年3月9日 天气: 阴	施工地点: 日东
旁站监理的部位或工序: 日东 打桩作业	
旁站监理开始时间: 6:00	旁站监理结束时间: 6:00
施工情况: 施工情况: 现场管理人员 1 人, 机械操作人员 1 人 施工机械: 600型打桩机 1 台, 钢丝绳 1 根; 材料设备: 预制桩 1 根, 钢丝绳 1 根; 生产厂为中溪高杆桩厂, 数量满足施工要求。 桩位测量: 施工单位利用测量仪先行测量放线; 打桩顺序按照施工设计进行打桩作业, 顺序合理, 没有任何影响。 打桩数量: 73 根。	
监理情况: 1. 机械操作人员均持证上岗, 人员到位满足施工要求 2. 打桩过程良好, 完成报验, 各项安全防护齐全。 3. 桩位放线, 监理进行复核。	
发现问题: 无	
处理结果: 无	
旁站监理人员: 朱成奎 日期: 2021年3月9日	



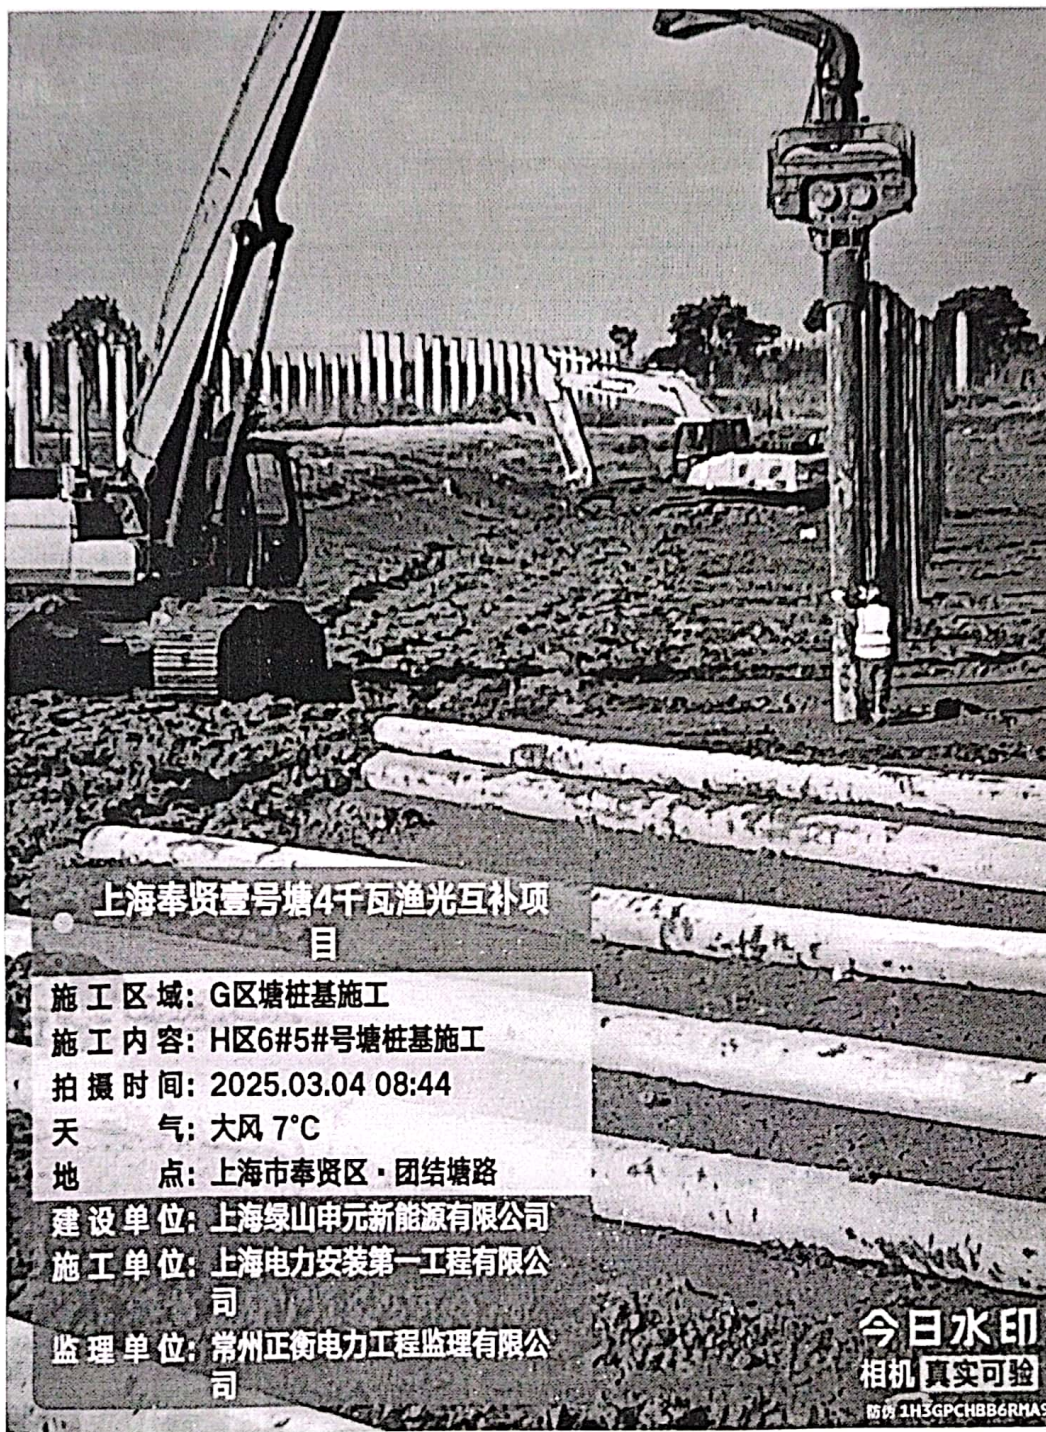

上海奉贤壹号塘4千瓦渔光互补项目

施工区域: G区塘桩基施工

施工内容: H区6#5#号塘桩基施工

拍摄时间: 2025.03.04 08:44

天气: 大风 7°C

地点: 上海市奉贤区·团结塘路

建设单位: 上海绿山申元新能源有限公司

施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 真实可验
防伪 1H3GPCBB6RMA9



扫描全能王 创建