

工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号：SGLX-008

致：晋中浙泰光伏发电有限公司 项目部：
常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

事由：1. 6#箱、逆变至 1#进线柜 3*150 高压电缆需增设电缆中间接头
2. 汇流箱汇流终点较远

内容：1. 6#箱、逆变至 1#进线柜高压电缆设计长度为 600 米，材料到场为 400 米，1#汇集线敷设至总装屋顶后，长度不够至 1#进线柜，需在屋顶增加电缆中间接头，请贵部现场查勘，给出具体施工方案。

2. 我方根据电缆清册施工，发现焊接车间部分汇流箱汇流终点位于总装车间附近的逆变器，总装车间部分汇流箱汇流终点位于焊接车间附近逆变器。例如 38#汇流箱位于焊装车间屋顶，汇流终点位于总装车间北边的 13#逆变器，我方是否按图施工，请贵部现场勘查确认。

施工项目部（章）

项目负责人：

日期：

监理项目部审核意见：

情况属实，请业主方给意见，现场按其要求进行施工，确保安全文明施工，保质保量。

监理项目部（章）

项目负责人：

日期：

建设单位审核意见：

1. 符合现场实际情况，请吃和值
陈在制作规范

2. 按图施工

建设单位项目部（章）

项目经理：

日期：

注：本表一式 3 份，由施工项目部填写，施工单位，建设单位、监理单位各存一份。

工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号：SGLX-008

致：晋中浙泰光伏发电有限公司 项目部：
常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

事由：6#箱、逆变至 1#进线柜 3*150 高压电缆需增设电缆中间接头

内容：6#箱、逆变至 1#进线柜高压电缆设计长度 600 米，电缆到场为 400 米整盘，1#汇集线敷设至总装屋顶后，长度不够至 1#进线柜，是否在屋顶增加电缆中间接头，请贵部现场查勘，给出设计方案。

施工项目部（章）

项目负责人：

日期：




监理项目部审核意见：

情况属实，请业主方给予意见，现场按其要求进行施工，确保安全文明施工，保质保量。

监理项目部（章）

项目负责人：

日期：

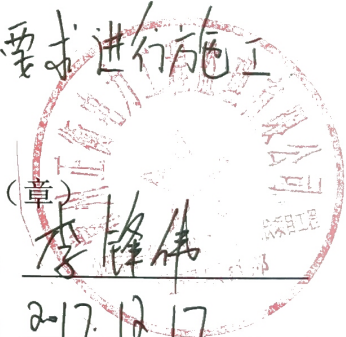

建设单位审核意见：增加中间接头

建议采用 3m 品牌

建设单位项目部（章）：

专业工程师：

项目经理：

日期：



注：本表一式 3 份，由施工项目部填写，施工单位，建设单位、监理单位各存一份。