

图 纸 会 审 纪 要

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号 02

会议时间：2017 年 8 月 10 日

会议主题：

溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目图纸会审

本次会议内容：

详见附件

发文单位

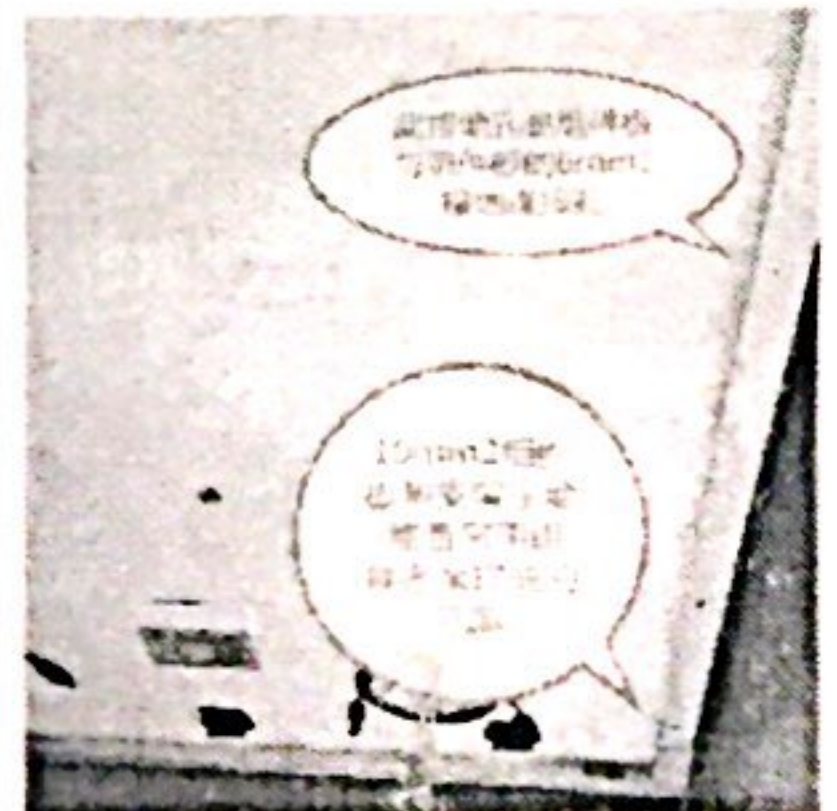
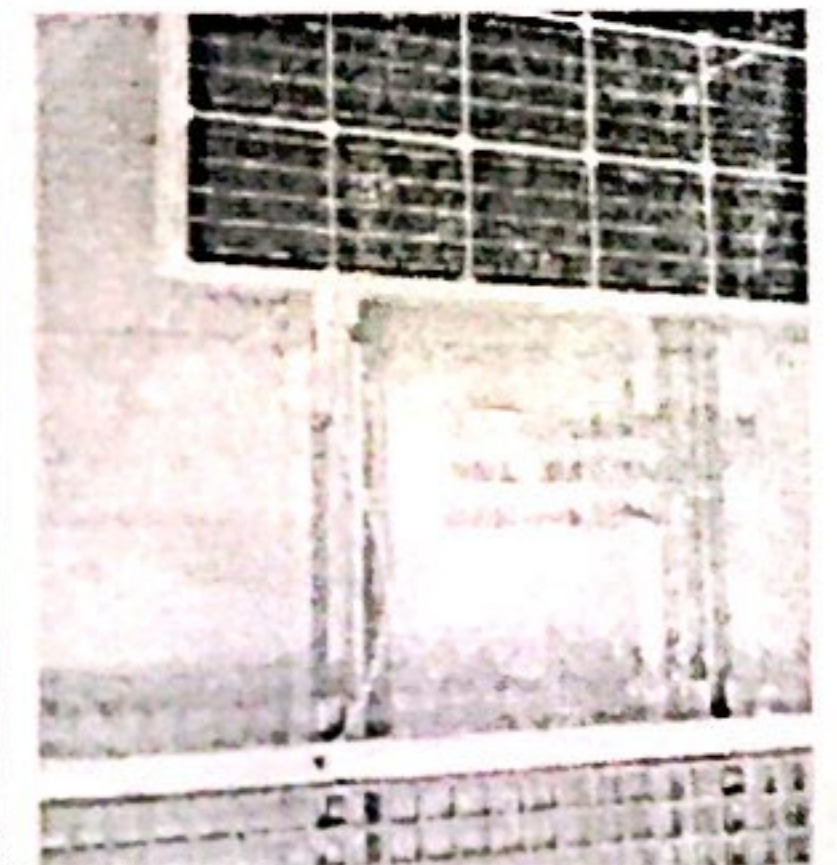
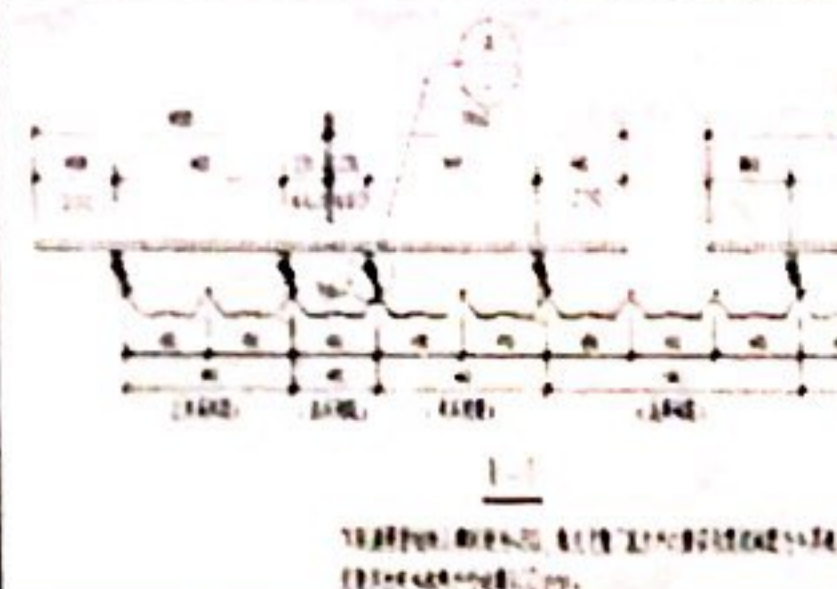
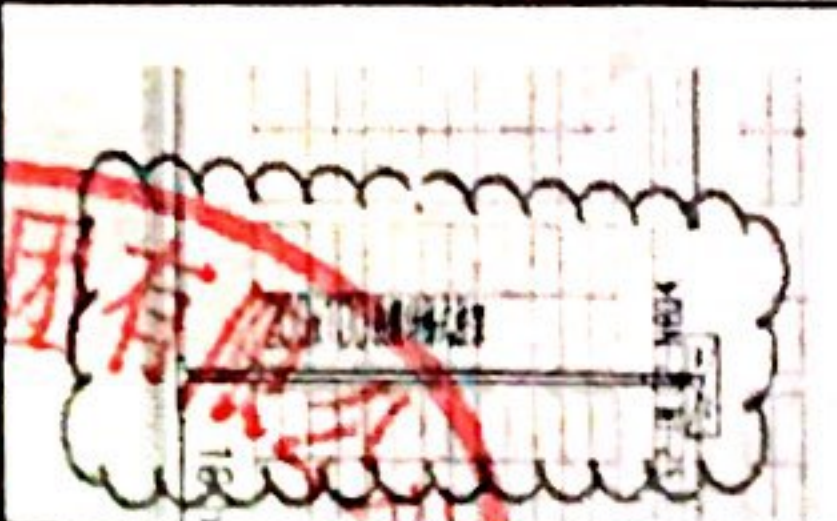
江苏启安建设集团有限公司

发文时间

2017 年 9 月 26 日

本印章不得用于签约，否则无效

溧阳时代新能源一期光伏电站项目图纸疑问0810

序号	图纸名称	图纸疑问	设计回复	备注
1	室外Z字形爬梯	室外Z字型爬梯需要设计大样图、材料表清单, 安装的位置具体待现场确定, 高度暂按照建筑物高度来设计	图纸已补充	
2	厂房组件接线图 (一) (二)	屋顶光伏侧组件支架下的4mm ² 光伏电缆需要穿PVC管保护, 需要材料清单及规格型号	已统计, 详见附件	
3	箱变围栏	箱变围栏设计大样图及规格尺寸图	图纸已补充	
4	屋面防雷接地图	本期屋顶光伏侧组件、汇流箱、逆变器等工作接地, 是否接至屋面防雷接地扁钢	可以接至屋面防雷接地扁钢上	
5	屋面防雷接地图	屋面组件与铝合金支架10mm ² 接地, 能否采用组件板多余现成的孔洞	已和隆基乐叶技术部孙工沟通, 边缘组件可以利用多余安装孔	
6	屋面防雷接地图	组件、支架接地如图所示, 组件接地接至支架, 再由支架引至接地扁钢, 是否可行	可以	
7	支架详图 (组件横排)	现场组件安装的尺寸, 如附图红色字体的安装尺寸, 是否对组件安装有影响, 如没有任何影响, 在竣工时再对图纸作修改	对组件无影响	
8	屋面桥架走向图	在B区K轴与H轴之间, 此段桥架安装尺寸尽量靠南侧组件安装, 尽量满足与北侧组件300mm的安装距离, 是否可行	可以	
施工单位提出者签字: 张发平		施工单位审核者签字盖章: 张发平		
监理单位签字、盖章: 生金文		设计单位签字、盖章: 刘素		
建设单位签字、盖章: 王兴				
2017年 9 月 26 日		2017年 08 月 20 日		2017年 9 月 26 日