

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2017 年 3 月 13 日 至 2017 年 3 月 19 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰

编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司



定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 3 月 16 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：西安亮丽电力工程设计有限责任公司

施工单位：陕西银泰建筑工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


二、本周完成工作量

- (1) 电气楼砼浇筑完成。
- (2) 消防水池防水完成。
- (3) 事故油池垫层完成。
- (4) 构架基础完成 30%。


三、下周计划完成工作量

- (1) 消防水池基础部分完成
- (2) 事故油池基础部分完成
- (3) 构架基础完成
- (4) 综合楼卫生间墙体砌筑完成。
- (5) 防火墙砌筑完成。

四、工程影像资料

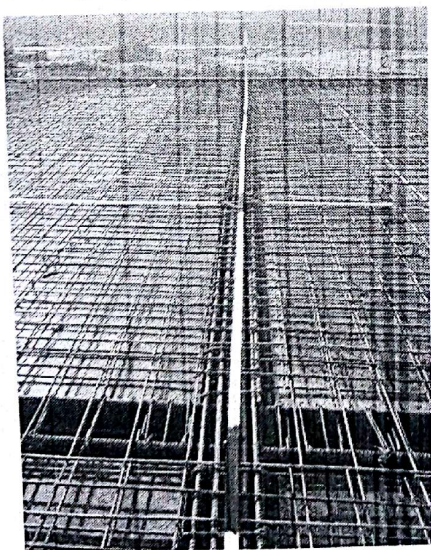

检查电气楼屋面防雷接地

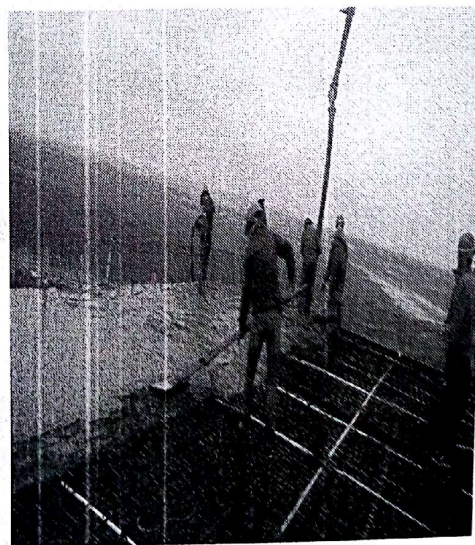

P2 区升压站电气房屋面浇筑