

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2016 年 12 月 12 日 至 2016 年 12 月 18 日)

批 准：梅波

审 核：李维军

编 制：王解



编 制 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2016 年 12 月 16 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：中船重工西安天虹电气有限公司

施工单位：江苏宏大建设集团有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


二、本周完成工作量

- 1、电气楼墙体砌筑。
- 2、SVG 墙体砌筑。
- 3、主变基础砼浇筑。


三、下周计划完成工作量

- 1、电气楼室内电缆沟砼浇筑完成。
- 2、避雷针基础放线。

四、工程影像资料

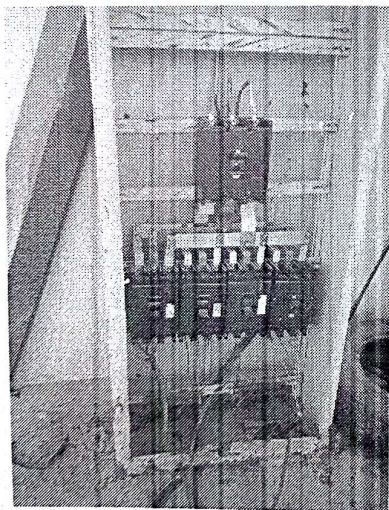

三级配电箱无保护措施，且接线杂乱

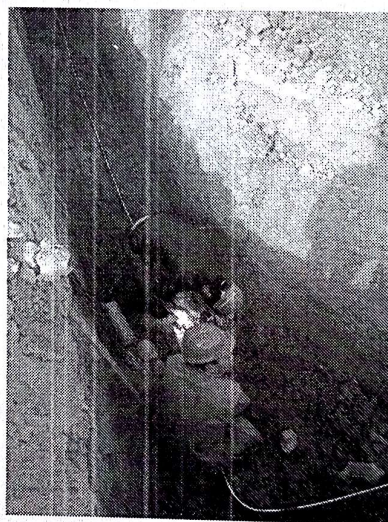

焊接 80x8 接地扁铁