

监 理 周 报

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB-021

项目地：南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 88 号，南京中建五洲设备制造有限公司厂区内

时间：2017/9/23—2017/9/29

本周 施工 概况	1、二期下料工段厂房组件安装 2、二期下料工段厂房吊装 3、三期 1#厂房组件吊装
施工 质量 情况	施工质量一般
材料 进场 情况	本周暂无材料进场
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程
发文 情况	第二十一期会议纪要 工程罚款单
收文 情况	本周未收到文件
安全 情况	1、施工人员安全意识薄弱，安全交底不到位。 2、一、二期个别施工人员在施工过程中赤裸上身施工。 3、接线完成的组串 MC4 接头未用防水胶布绑扎，存在





	安全隐患。						
下周工作要点	1、按时检查现场施工质量，做好监理记录情况。 2、严格检查现场施工过程中存在的安全隐患，及时整改。 3、严抓现场安全、质量问题，要求总包方加强施工人员的安全教育。 4、做好土建施工过程中的隐蔽工程检查。						
现场施工人员班组情况	一、二期施工人员 15 人 三期施工人员 29 人						
天气	23	24	25	26	27	28	29
	多云	阵雨	多云	晴	中雨	晴	晴

编写人：吉海平

编制时间：2017 年 9 月 29 日

附现场照片

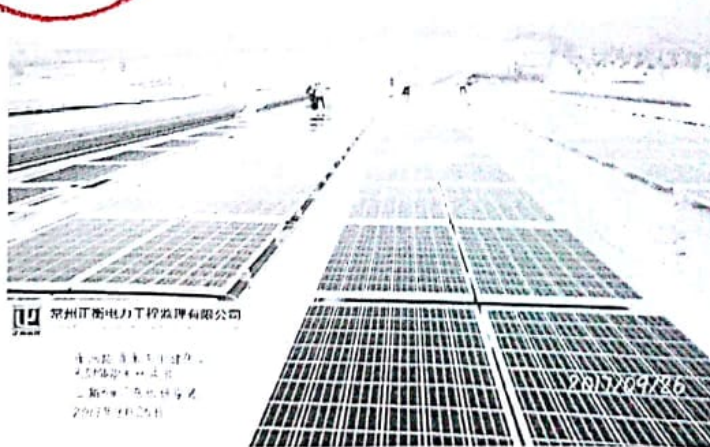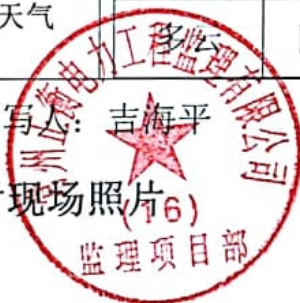

三期 3# 厂房组件安装




由 扫描全能王 扫描创建



常州正衡电力工程监理有限公司
CHANGZHOU ZHENGHENG ELECTRIC ENGINEERING SUPERVISOR CO., LTD.

南网能源南京中建优工
8.5MW炉内化灰
二期下料工段安全交底
2017年9月26日

中建公司对施工人员做安全交底

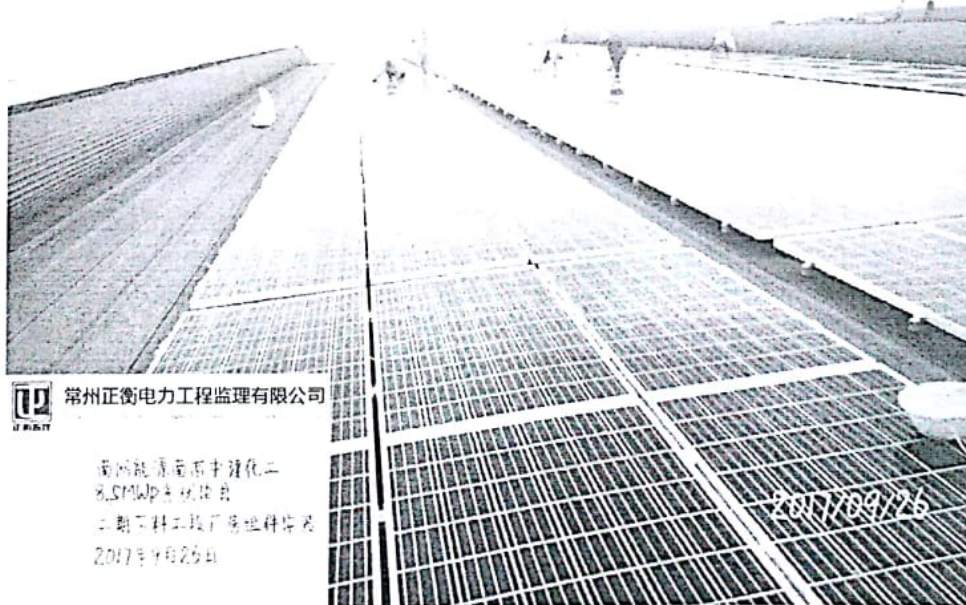

常州正衡电力工程监理有限公司
CHANGZHOU ZHENGHENG ELECTRIC ENGINEERING SUPERVISOR CO., LTD.

南网能源南京中建优工
8.5MW炉内化灰
二期下料工段厂房组件安装
2017年9月26日

二期下料工段组件安装





三期 1#厂房组件吊装

