


监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程

时间：2017/08/30

项目地：禹州市茌庄乡梨园沟村

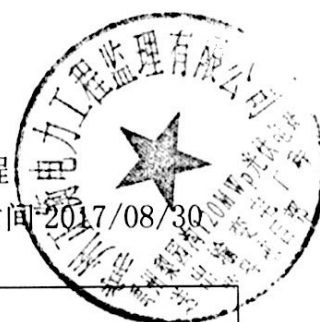

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、高速跨越手续办理； 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程： 1、通道协调，茌庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村、张地村，土地丈量； 2、D6 绑筋支模； 3、D6、D8 基础浇筑； 4、D1、D2、D8、D10、F3 铁塔组立； 5、C1 下塔电缆沟开挖。 三、升压站： 1、进站道路浇筑； 2、生活区北侧围墙大门制作； 3、两楼空调安装； 4、土建消缺； 5、在线监测设备安装； 6、电气尾工消缺。
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无



隐蔽验收情况	升压站：无 220 线路：无 35 线路：D6、D8 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求，接地符合设计规范要求
发文情况	升压站：联系单 4 份、通知单 1 份 220 线路：联系单无、通知单无 35 线路：联系单 1 份、通知单无
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内
下周工作重点	1、按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收 做好现场材料的进场管控 升压站： 1、生活区大门安装； 2、隔离围栏安装； 3、土建消缺； 4、电气尾工消缺。 220kV 线路送出工程：高速跨越手续办理、停电手续办理资料报审。 35kV 集电线路工程：D7、D9 基础绑筋支模浇筑；基础回填；C7、E7、F1-F3、D6、D7、D9 铁塔组立；D1-D4 挂线；资料报审。 3、保证安全施工、做好安全检查记录
天气	

	24	25	26	27	28	29	30
	晴	云	阴	阴	阴	雨	雨

编制人：王朝焯

编制时间：2017年08月30日

