

监理周报


项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程



项目地：禹州市茱庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、高速跨越手续办理； 2、停电手续办理。
	二、35kV 集电线路工程： 1、D7、D9 绑筋支模基础浇筑； 2、E2-E5 挂线、F7-F9 挂线、D1-D4 挂线完成； 3、F3、F6 铁塔组片。
	三、升压站： 1、生活区北侧大门安装； 2、隔离围栏安装； 3、站区南侧围墙内外素土摊平； 4、展示区北侧素土摊平； 5、防火墙钢爬梯焊制； 6、站内通水； 7、土建消缺； 8、防火墙及防火封堵完成； 9、电气尾工消缺。
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	升压站：无 220 线路：无 35 线路：D7、D9 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求，接地符合设计规范

	要求														
发文情况	升压站：联系单 3 份、通知单无 220 线路：联系单 1 份、通知单无 35 线路：联系单无、通知单无														
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围														
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 做好现场材料的进场管控 升压站： 1、 生活区大门安装； 2、 隔离围栏安装； 3、 土建消缺； 4、 电气尾工消缺。 220kV 线路送出工程：高速跨越手续办理、停电手续办理资料报审。 35kV 集电线路工程：C5、C7、E7、C8、D6、D7、D9、C10、C11、F1-F3 铁塔组立；C、D、F 进站下塔电缆敷设；资料报审。 3、 保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table border="1"> <tr> <td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td>晴</td><td>晴</td><td>雨转阴</td><td>雨</td><td>雨</td><td>雨</td><td>晴</td></tr> </table>	31	1	2	3	4	5	6	晴	晴	雨转阴	雨	雨	雨	晴
31	1	2	3	4	5	6									
晴	晴	雨转阴	雨	雨	雨	晴									

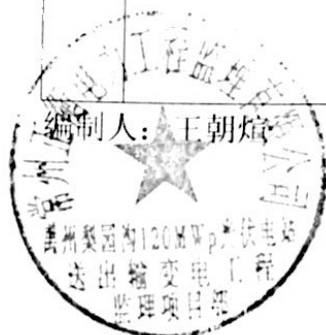

编制时间： 2017 年 09 月 06 日