


编号: JLZB-01

监 理 周 报

工程名称: 海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 第 01 期

监理项目部 (章):

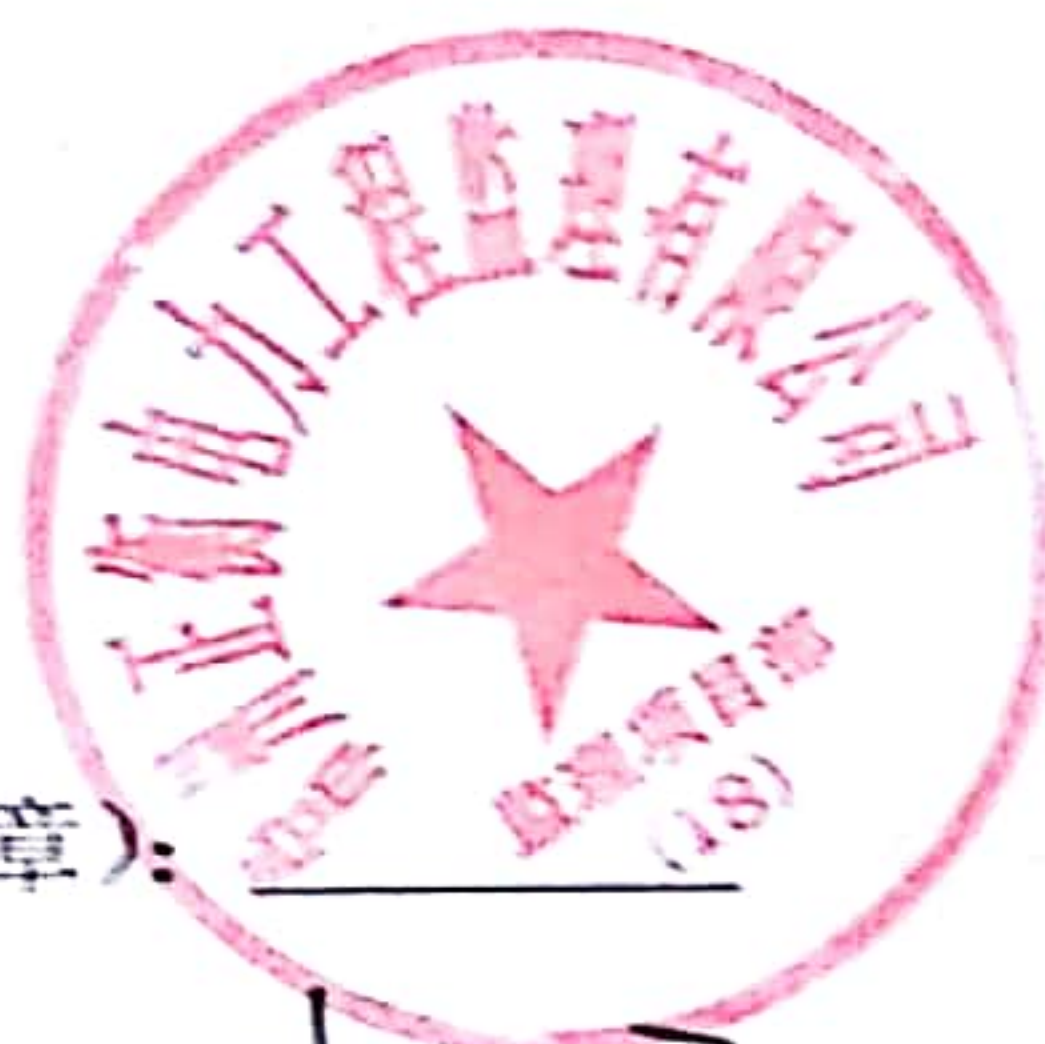

总监理工程师:

赵长良

报告日期: 2017 年 11 月 05 日

监理周报

1. 本周工程实施情况（形象进度表、照片）

华立屋面支架基础模板制作安装完成（2017年11月3日）；

华立屋面支架基础浇筑完成（2017年11月4日）；

华立屋面支架基础混凝土拆模完成（2017年11月5日）；



2. 本周监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

检查华立屋面支架基础模板安装及混凝土浇筑；

检查现场安全文明情况；

3. 工程存在问题及建议

现场施工过程中有部分工人未带安全帽，已当场告知现场负责人张燕飞，并得到改正。

4. 下周监理工作重点

支架安装和桥架安装质量；

现场安全文明

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2017年11月5日