

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

监 理 周 报

第三十一期



(2018 年 12 月 1 日-2018 年 12 月 7 日)



由 扫描全能王 扫描创建


工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯100MWp光伏发电项目	建设单位	虞城阿特斯新能源发展股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
本周施工内容及进度	利民镇: 1、第二次验收,压块边距不符合设计要求,消缺整改。 升压站、110 外线: 1、竣工验收合格。 乔集、张集光伏区: 本周完成管桩 454 根(约 0.67MW),共计完成管桩 39005 根,完成总工作量的 98% (约 57.6MW)。箱变平台累计浇筑完成 47 个单元,完成总工作量的 98%。本周支架安装 42 组(约 0.5MW),支架共计安装 4729 组(约 56.2MW),完成总工作量的 94%。本周组件安装 11 组(约 0.1MW),组件共计安装 4578 组(约 54.5MW),完成总工作量的 91%。围栏共计完成 6000 米,完成总工作量的 74%。本周场区道路修建 0m²,场区道路共计修建 23326m²,完成总工作量的 74%。 电气部分:汇流箱接线共计完成 605 台,完成总工作量的 90%,逆变器共计安装 47 台,完成总工作量的 98%。高压电缆敷设共计 8370 米,完成总工作量的 93%。 2. 截止到目前已进场材料:太阳能板 56MW,支架 57MW,汇流箱 672 台,箱变 18 台(含报废 8 台),逆变 48 台。 开关站:竣工验收合格。 35KV 外线:竣工验收合格。		



	利民光伏区：利民镇光伏区对竣工验收不合格项整改消缺。 升压站：竣工验收合格 110KV 外线：竣工验收合格 张集、乔集光伏区： 1. 69、70 支架组件安装，其它区域视征地解决情况。 2. 箱变平台浇筑 1 台。 3. 已送电区域汇线绑扎，消缺整改，桩头防腐，警示标示张贴，质量安全检查。 4. 视频监控施工。 5. 箱变接线。 6. 高压电缆敷设。 7. 37、45、46、47、48、49、69、70 高压侧并网。 8. 施工资料完善。 开关站：竣工验收合格 35KV 外线：竣工验收合格 存在问题：1、69、70 发电单元架空线路的建议未回复。 2、部分发电单元征地问题需解决。 3、拟舍弃部分需更新图纸。
全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩戴好安全帽，并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控



设备材料进场情况	1、管桩、压桩机、挖掘机、组件、支架进场。
人员机械情况	人员 张集乔集光伏区 60 人。 挖机 1 台、打桩机 2 台、叉车 2 台。

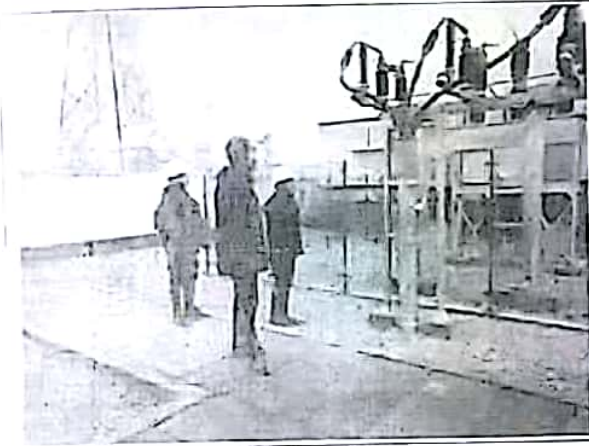

升压站竣工验收



光伏区箱变维修



19#箱变验筋



支架验收

