

编号: ZHJL-JLZB-20200112

监 理 周 报

(2020 年 1 月 6 日~2020 年 01 月 12 日) 第 02 期

普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

总监理工程师: 徐耀生

监理项目部 (章)

报告日期: 2020 年 01 月 12 日

监 理 周 报

一、本周工程实施情况

1、施工进度：

1) 现场安装斜撑

2、设计图纸情况

更改后的加固图纸已打印交给施工队。

3、工程资料情况

开工报审资料及施工等资料报审后不符合要求，让其整改好后再交到监理部。

4、需调解事宜

工作面事宜

2 本周监理工作情况

1) 对安装的斜撑进行检查，发现不垂直（造成受力点不对），下发监理通知单，让与设计单位沟通，更换施工方案；)

2) 设计单位更改方案后，施工队按照新的施工方案进行施工；

3) 要求施工人员正确佩戴好防护用品；

4) 现场垃圾及时清理，真正做到文明施工。

3 工程存在问题及建议

无


4 下周监理工作重点

加强对现场的巡视检查，杜绝安全事故的发生，确保项目在零事故的前提下保质按时完成；要求施工单位时刻保持安全操作流程。

常州正衡电力工程监理有限公司

普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 01 月 12 日

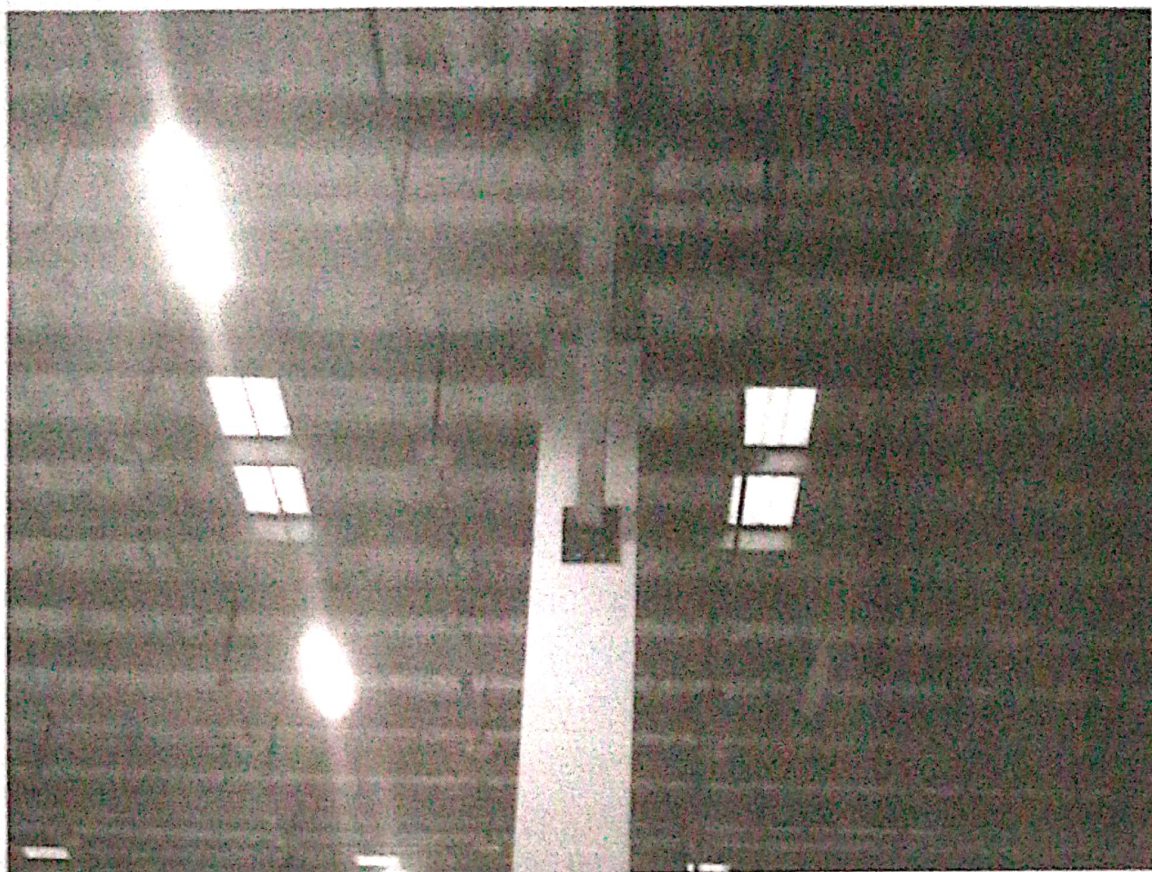

新的安装方案



安装效果