

编号: SKQN-SXZYGF01-JLZB-001

南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

监 理 周 报

第一期

2022 年 7 月 18 日—2022 年 7 月 24 日

总监理工程师: 王立杰

常州正衡电力工程监理有限公司

南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目监理项目部

2022 年 7 月 24 日



扫描全能王 创建

监 理 周 报

一、工程概况

南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目，位于正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司屋顶（07#生活服务楼、09#厂房、12#厂房），混凝土屋面面积约 25513 m²，可安装光伏组件屋面面积 9900 m²，安装光伏组件总装机容量为 828.4KW。。本项目光伏阵列由 1520 块标准功率为 545Wp 太阳能电池组件组成；以 20 块组件串联成一组串；每 10-11 串接入一台 110kW 组串式逆变器，每 3-4 台逆变器接入一个低压并网点，共计 2 个低压并网点。

项目参建单位：

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

EPC 单位：江苏万安电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周工程实施情况

7 月 18 日两名施工人员屋面支墩位置定位放线。

7 月 23 日第一批支架支墩到场。

三、本周监理工作情况

编制监理前期资料及查看现场。

要求总包单位尽快完善报审资料及组织施工人员及材料进场并下发联系单。

四、工程存在问题及建议

要求总包单位尽快总包单位尽快报审开工资料，组织施工人员及材料进场，并做好安全培训和技术交底。



五、下周监理工作重点

审核施工单位报审资料。

督促施工单位尽快施工，确保如期并网发电。

六、现场影像资料



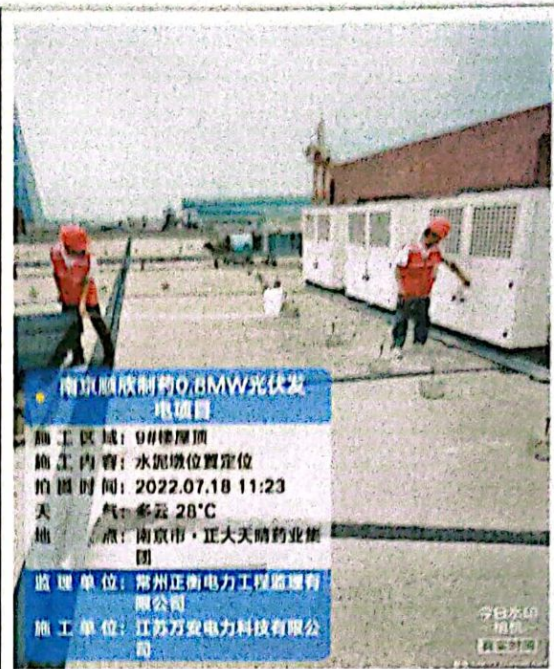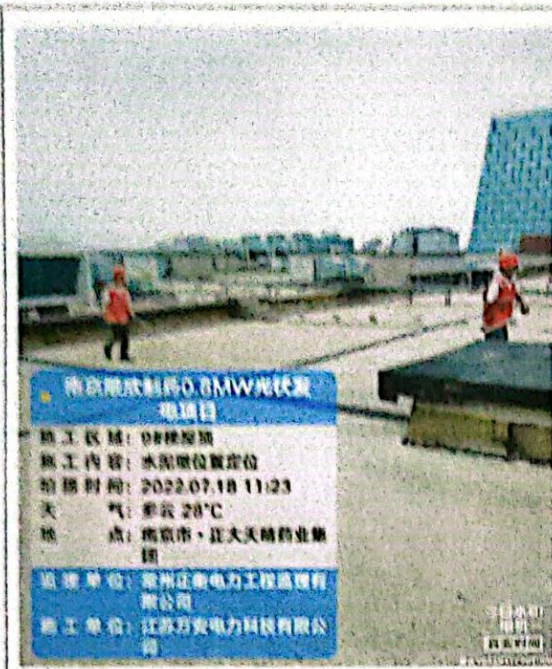

屋面定位放线



支架支墩进场



支墩进场卸车

常州正衡电力工程监理有限公司

南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电监理项目部

2022年7月25日

监理单位



扫描全能王 创建