

高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目


考核通知单

编号：GD-ZHJL-KHD-015

工程名称	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目		考核金额		51000 元
施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	被通知人	史经成	日期	2025. 04. 10
监理项目部	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目		建设单位项目部		
抄送部门	高邮市鑫飞新能源有限公司				
考核事由	致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 你公司承建的高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目。 1、80 分区 1 名打桩作业人员未戴安全帽，根据考核办法，考核你公司壹仟元。 2、升压站回填前回填土质没有取样检测，回填土里面夹杂砖头、混凝土块等建筑垃圾，不符合方案 and 设计要求，你公司必须尽快将上述回填土退场，同时根据考核办法，考核你公司伍万元。 3、以上合计考核你公司伍万壹仟元。				
要求整改复查期限	责令你单位立即整改，监理将于 24h 内进行复查。				
说明	1、本单一式三份，监理单位、施工单位及抄送部门各执一份。 2、本单一经建设单位和监理单位签发，立即生效。 3、罚款将从工程进度款中扣除。				

附件：问题照片 2 张

80 分区 1 名打桩作业人员未戴安全帽

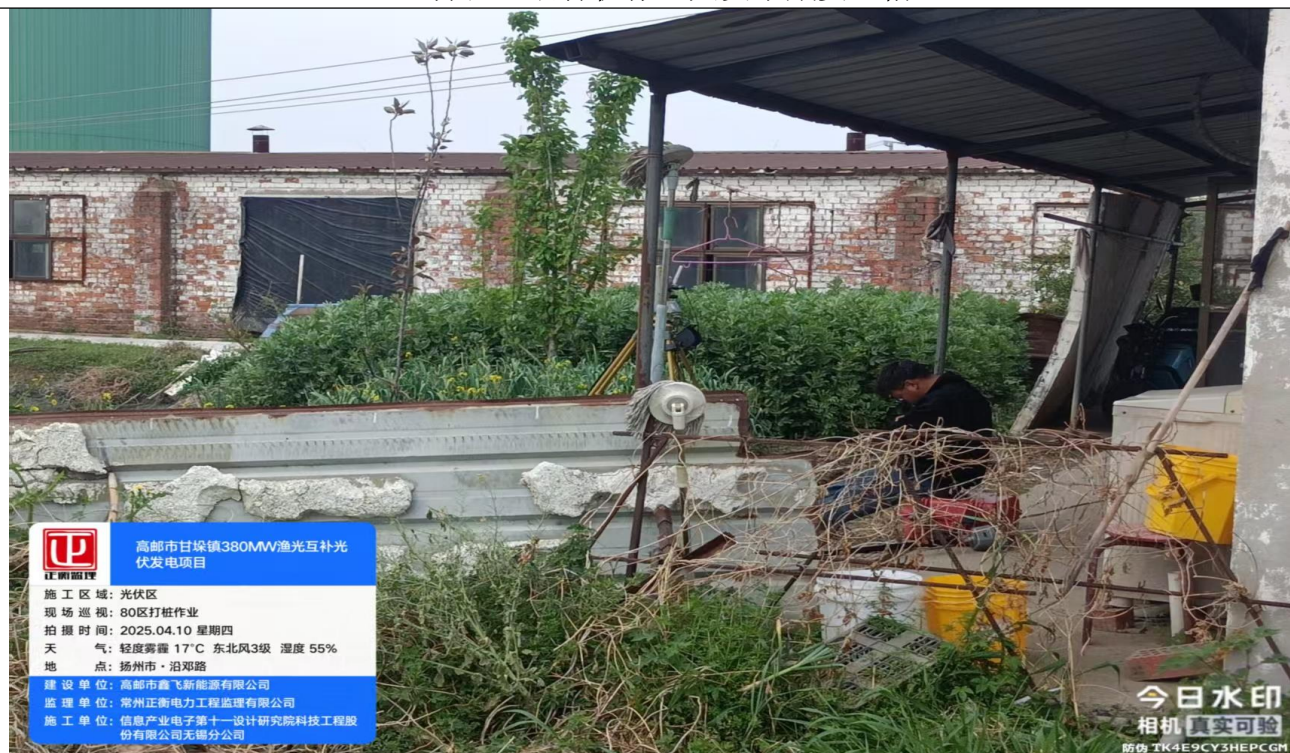

回填土里面夹杂砖头、混凝土块等建筑垃圾

