




双坡横断面图

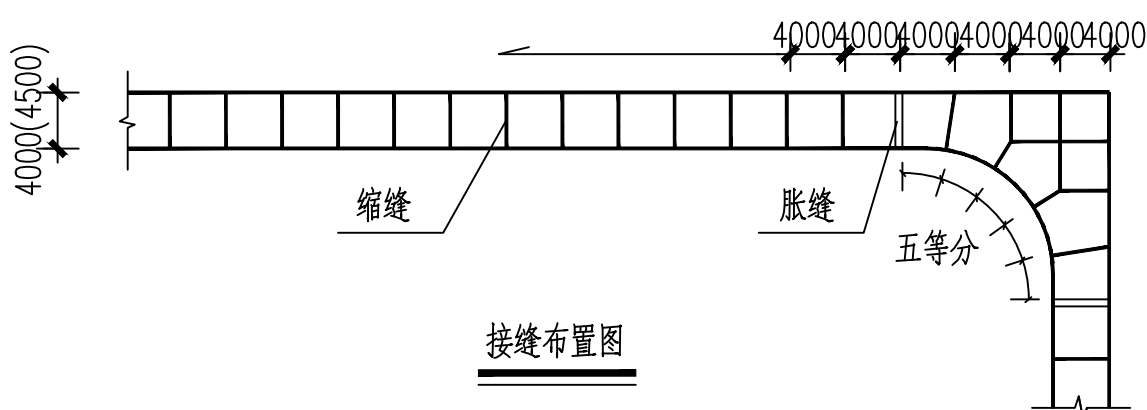


接缝布置图

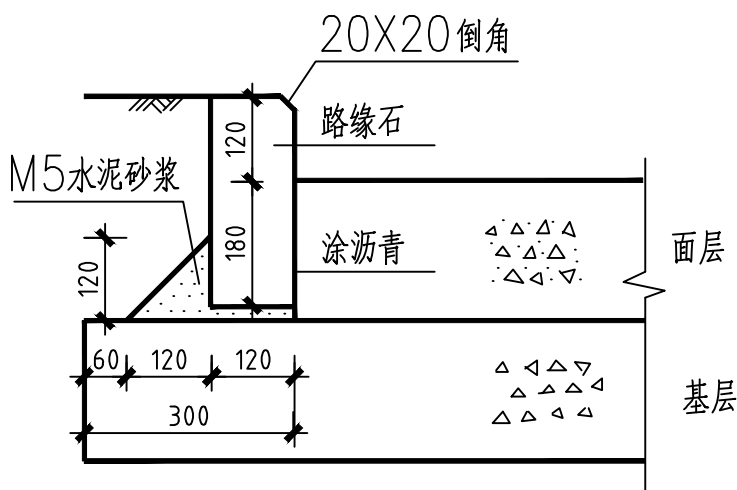


路缘石详图

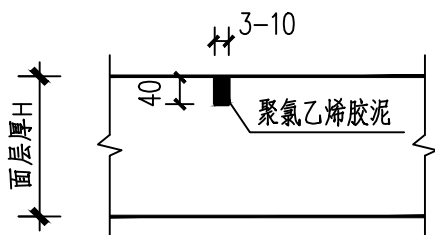

缩缝详图

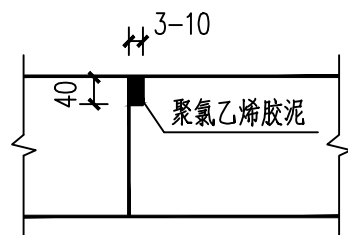

施工缝详图

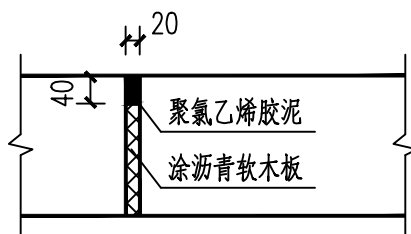

胀缝详图

附注：

- 道牙为 C20 预制混凝土，每块长 0.5m，M5 水泥砂浆勾缝。
- 胀缝间距：冬季施工时 100m，春、秋季施工时 200m，夏季施工时不设。
半径小于 50m 的平曲线处。转角处，面层厚度变化处，与建、构筑物连接处，均须设置。
- 缩缝若采用锯缝，宽度为 3-5mm。

工程设计证书编号：A261002679

西安亮丽电力工程设计有限责任公司

定边县公布井光伏园区P2区110kV
升压站建设工程

工程

施工图

设计
阶段

批 准

校 核

审 核

设 计

版 次

第1版

比 例

1:100

日 期

2017.01

图 号

LL-A002S-T0101-06

城市型道路详图

专业	会 签	日期