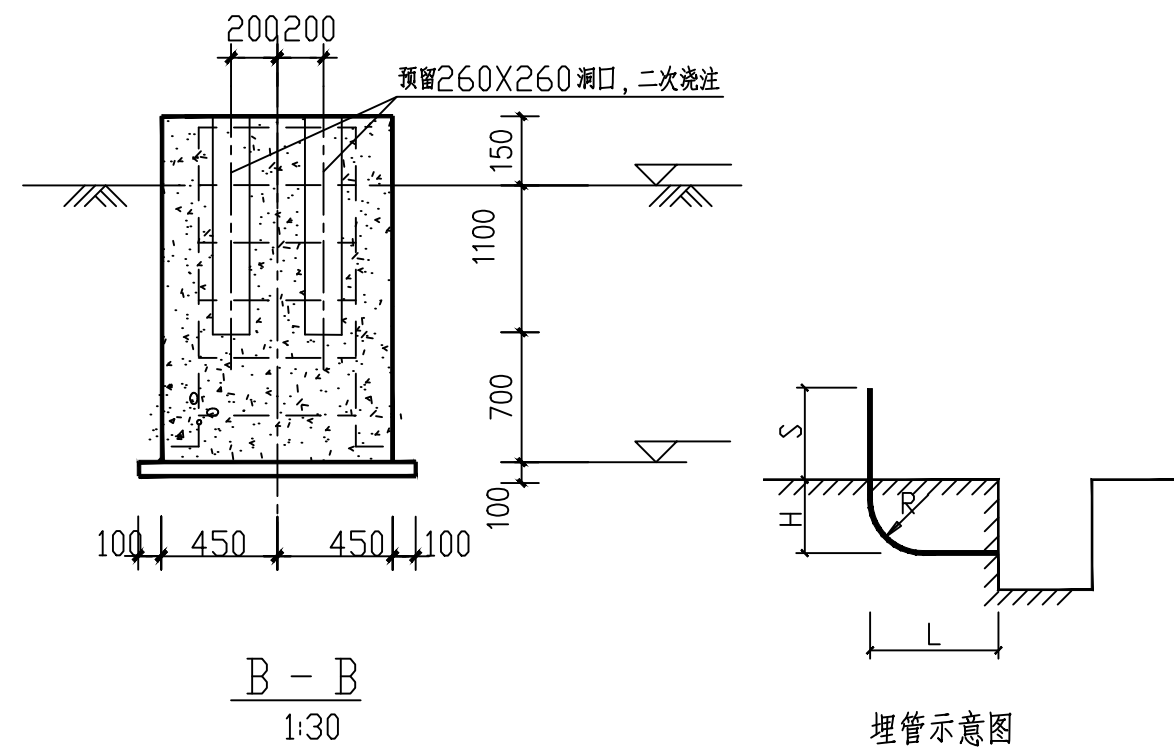


- 1、混凝土基础采用C25,垫层采用C15,二次灌浆采用C25细石混凝土。
- 2、基础初凝后拆除杯口模板,并将杯口拉毛。地脚螺栓预埋后,再用C25细石砼将四周灌实。
- 3、基础要求上下一次浇筑完成,不允许留施工缝
- 4、地脚螺栓见电气专业图纸,并在电气专业人员指导下进行预埋。
- 5、钢筋?-HPB300级钢,?-HPB335级钢
- 6、图中标高±0.00为场地整平标高。

专业	会 签	日期

西安亮丽电力工程设计有限责任公司				定边县公布井光伏电站P2区110kV 升压站建设工程		工 程	设计 施工图阶段
批 准		校 核		110kV断路器安装图			
审 核		设 计					
		版 次	第1版				
比 例	1:100	日 期	2017.01	图 号	LL-A002S-T0702-09		

工程设计证书乙级编号: A261002679