




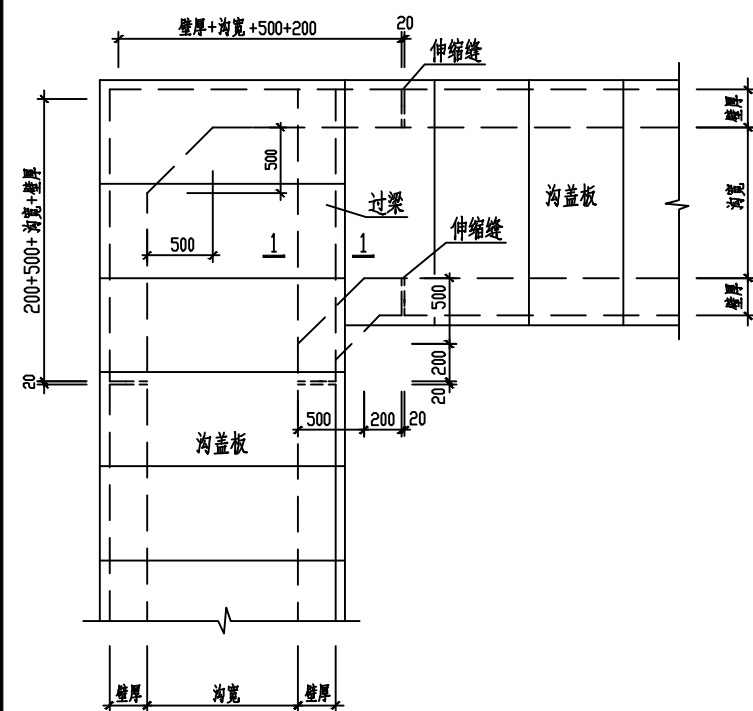


电缆沟直角交叉处处理详图 1:25

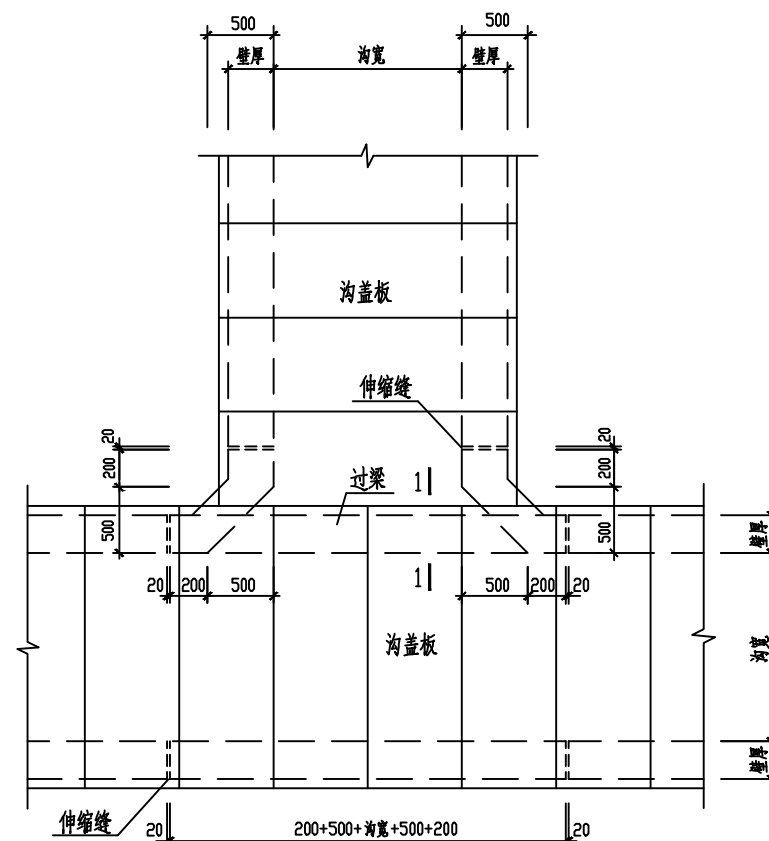



T形电缆沟交叉处处理详图 1:25

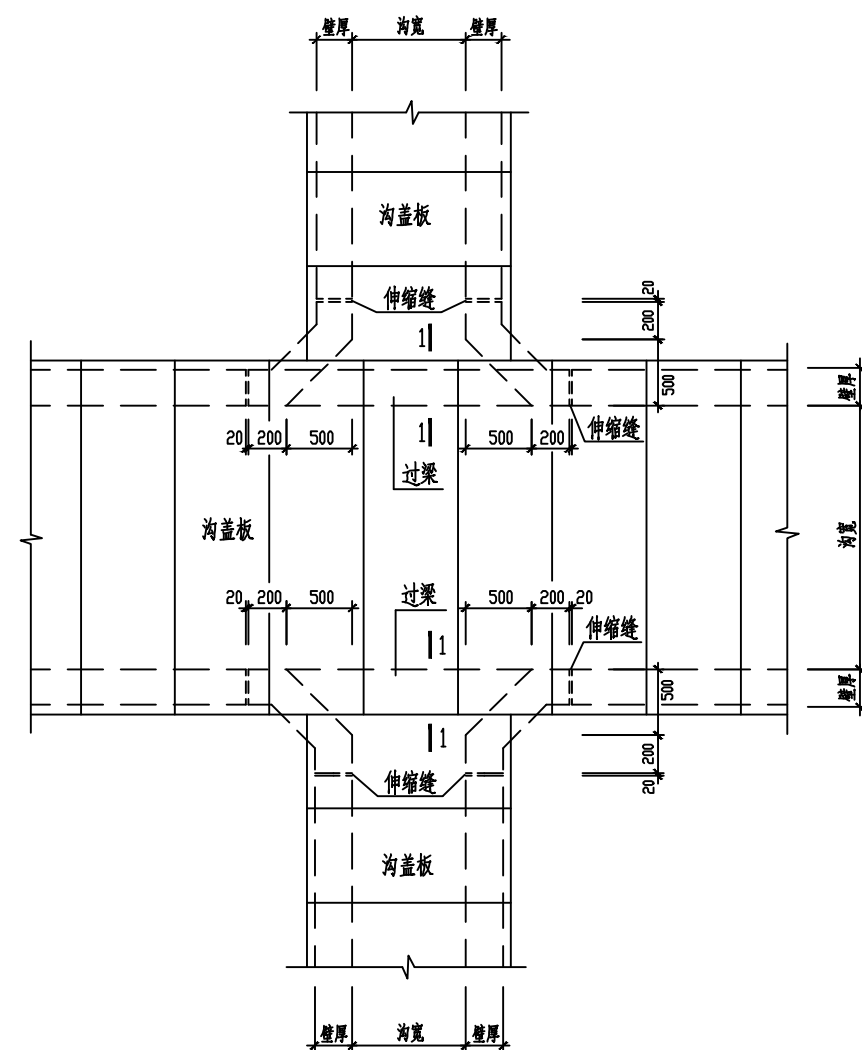

十字形电缆沟交叉处处理详图

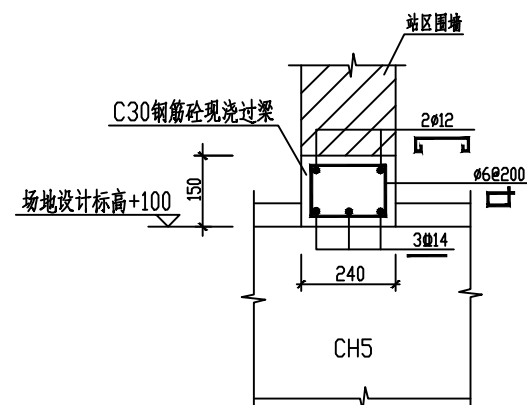

CH5电缆沟穿围墙处理图 1:10

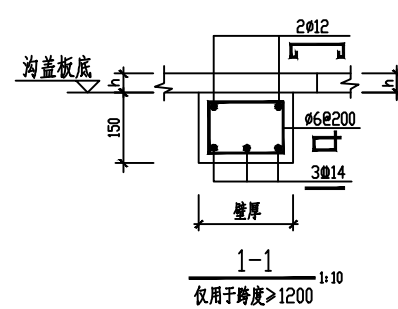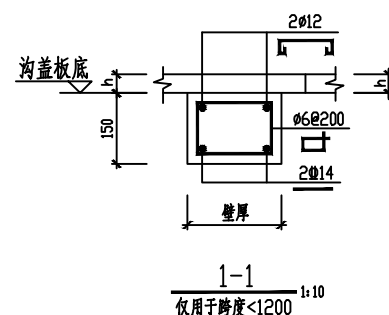

说 明

1. 本图单位以毫米计。
2. 本图节点的位置见平面布置图。
3. 图中未示意的沟道交叉节点可参照本图布置及施工。
4. 过梁支撑长度200mm或250mm。

西安亮丽电力工程设计有限责任公司

定边县公布井光伏园区P2区110kV
升压站建设工程

工 程	施 工 图	设 计 阶 段	D
-----	-------	---------	---

批 准

校核

审 核

设计

比	例
---	---

日期	
----	--

2017.01

图	号
---	---

LL-A002S-T0702-14

电缆沟转角详图

工程设计证书乙级编号: A261002679

D