

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E

F

Pe=96.78kW
Cosφ=0.89
kd=0.86
Pjs=83.22kW
Ijs=142.41A


进线:YJV-4×95+1×50-SC80

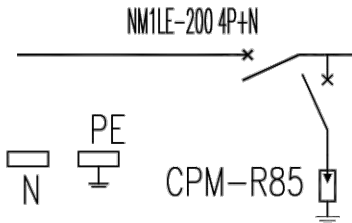

二楼总配 AP2
挂墙明装

Pe=10.65kW
Cosφ=0.80
kd=0.98
Pjs=10.40kW
Ijs=19.75A

ZR-YJV,5x6-SC40
NB1L-32/C40 4P+N



二楼集控室 AL13
参尺寸: (240x220x120)

Pe=4.67kW
Cosφ=0.82
kd=0.96
Pjs=4.50kW
Ijs=8.29A

ZR-YJV,5x10-SC50
NB1L-32/C40 4P+N



二楼集控室 AL14-AL21
参尺寸: (190x220x120)

Pe=11.04kW
Cosφ=0.80
kd=0.87
Pjs=9.60kW
Ijs=18.23A


ZR-YJV,5x6-SC40
NB1L-32/C40 4P+N



二楼厨房 AL22
参尺寸: (240x220x120)

Pe=24.91kW
Cosφ=0.82
kd=0.78
Pjs=18.76kW
Ijs=34.65A

ZR-YJV,5x10-SC50
NB1L-63/C63 4P+N



二楼办公区 AL23
参尺寸: (320x360x120)

Pe=7.82kW
Cosφ=0.80
kd=1.18
Pjs=9.20kW
Ijs=17.47A

ZR-YJV,5x6-SC40
NB1L-32/C40 4P+N



二楼会议室 AL12
参尺寸: (240x220x120)

西安亮丽电力工程设计有限责任公司

公布井P2片区
光伏110kV汇集升压站新建

工程

施工图

设计阶段

综合楼强弱电系统图(二)

批 准 校 核 设 计 版 次 第1版

审 核 比 例 日 期 2016.10 图 号 LL-A002S-D0107-15

工程设计证书乙级编号: A261002679