



1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F


F

G

G

H

H

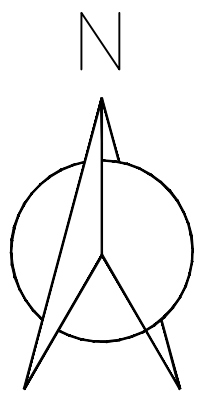

- 图例：
- 光伏阵列
 - 接地检查井
 - 水平接地体
 - 垂直接地体

6	水平接地体	热浸镀锌扁钢—50x5	米	18000	采用放热焊接工艺
5	垂直接地体	DN50mm, 壁厚=4.0, L=2.5m	根	16	热浸镀锌
4	接地检查井	600x700x490mm	套	1	
3	接地线	BV—0.6/1—1x4mm ²	米	4116	
2	接地线	BV—0.6/1—1x16mm ²	米	35	设备接地
1	镀锌钢管	DN65	米	400	
编号	名称	规格	单位	数量	备注
0	20.10	CFC	新制		
版本号	日期	状态	修改内容摘要	设计	校核 审核 批准
本图纸历次修改记录					
本文件的知识产权为华东电力设计院有限公司所有,任何单位或个人未经许可不得复制和使用,违者将被追究法律责任。					
CEEC 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司			中电工程浙江分公司 万山乡35MWp复合利用光伏发电项目光伏发电及配套设施安装工程 PC 工程 施工图 设计阶段		
批准	邵文冲	设计	邵文冲	比例	1:200
审核	邵文冲	状态	CFC	日期	2020.10
校核	王浩	日期	2020.10	图号	N300601S-D1201-09
版号	0				

1

2

3

4