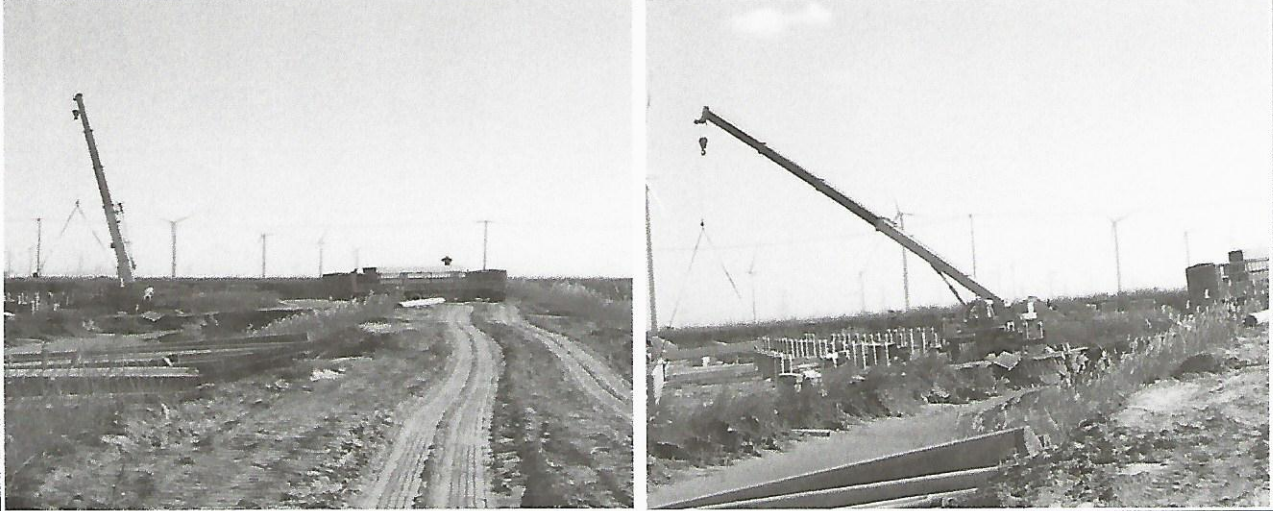


旁站监理记录

工程名称：通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-045

日期及气候：2016年12月06日	工程地点：3号塘
旁站监理的部位或工序：3号塘支架原材料卸货	
旁站监理开始时间：09:00	旁站监理结束时间：11:00
<p>施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。</p> <p>2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。</p> <p>3、采用河南天丰钢结构建设有限公司 檩条 1：C140*50*20-7600 檩条 2：C140*50*20-7200</p> <p>4、5人施工，操作员一名，验货员一名，操作工三名。</p> <p>5、货车两辆，吊车一台。</p> <p>6、现场卸货设备配备齐全。</p>	
	
<p>监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。</p> <p>2、对现场施工人员进行安全强调。</p> <p>3、检查机械运转正常。</p> <p>4、材料型号： 檩条 1：C140*50*20-7600 檩条 2：C140*50*20-7200</p>	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：江苏华能建设工程集团有限 质 检 员： <u>陈超</u> 日 期：2016年12月06日	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵淑萍</u> 日 期：2016年12月06日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。