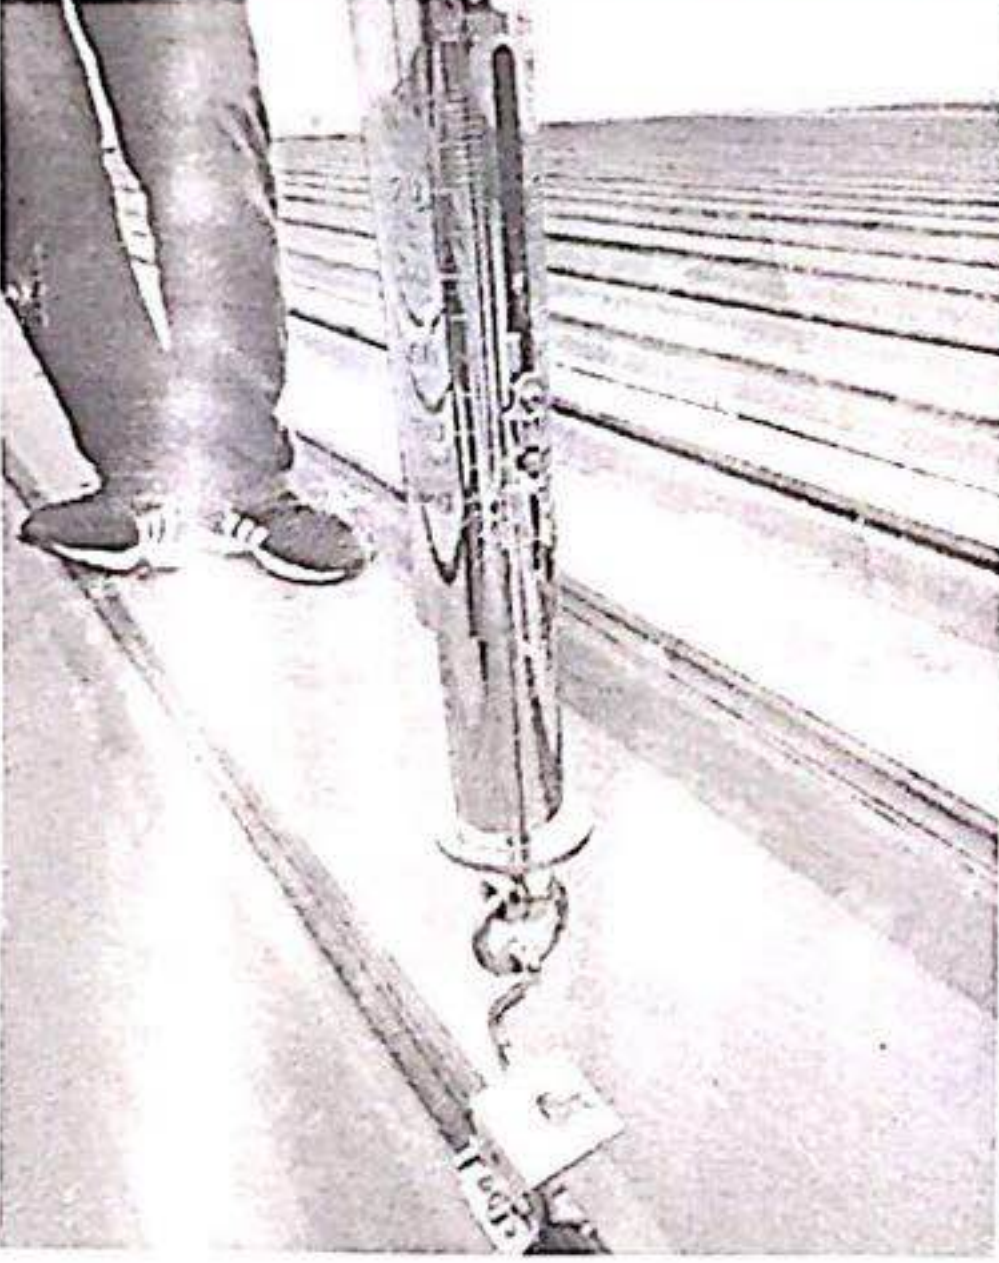


旁站监理记录表

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-001

日期及天气: 2018.11.08 小雨	施工单位: 安徽福慧多电气有限公司
旁站监理的部位或工序: 现场屋面夹具拉拔试验旁站	
旁站监理开始时间: 2018 年 11 月 8 日 15 时 00 分	旁站监理结束时间: 2018 年 11 月 8 日 15 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场屋面使用一台拉力器, 2 人配合进行拉力试验; 2、拉力器拉至 80Kg 时夹具还未出现滑脱现象, 满足现场施工要求。  	
发现的问题及处理情况: 现场未发现问题。	
参加及监理人员 (签字): 张权, 高路耀, 刘飞 2018 年 11 月 8 日	