

旁站监理记录表

工程名： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目


日期及气候：2018年12月12日 晴	工程地点：邓州市三贤路永泰棉纺有限公司
---------------------	---------------------

旁站监理的部位及工序：南区组件吊装

旁站监理开始时间： 10:30	旁站监理结束时间： 15:00
-----------------	-----------------

施工情况：

- 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。
- 2、主要设备：吊车一辆（规格25吨）

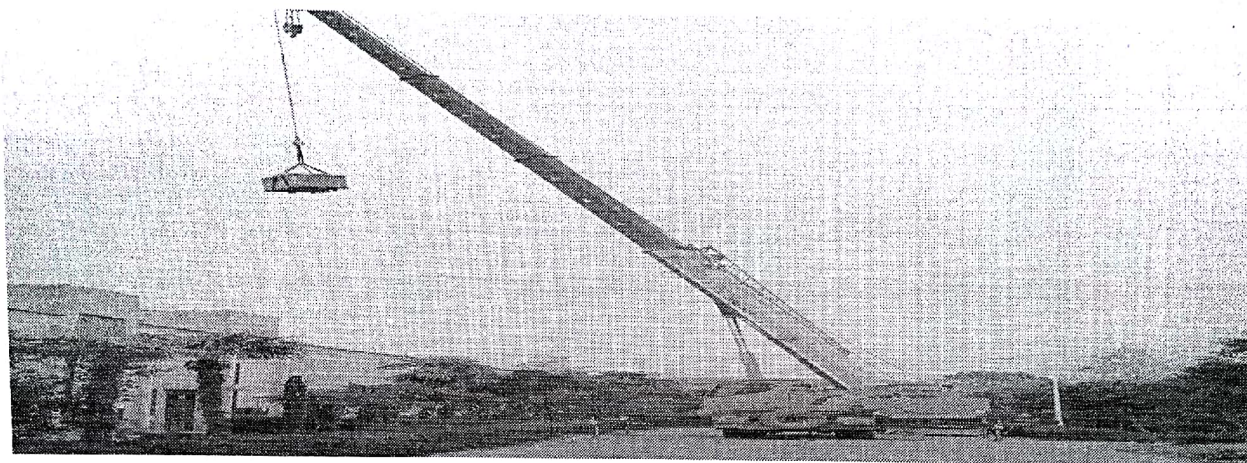

监理情况：

- 1、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。
- 2、机械设备已检查验收性能良好。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：先能电力工程有限公司

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部：仲小友

项目监理机构：邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目监理项目部

质检员（签字）：汤志

旁站监理人员（签字）：胡梦凡

2018 年 12 月 12 日

2018 年 12 月 12 日

