
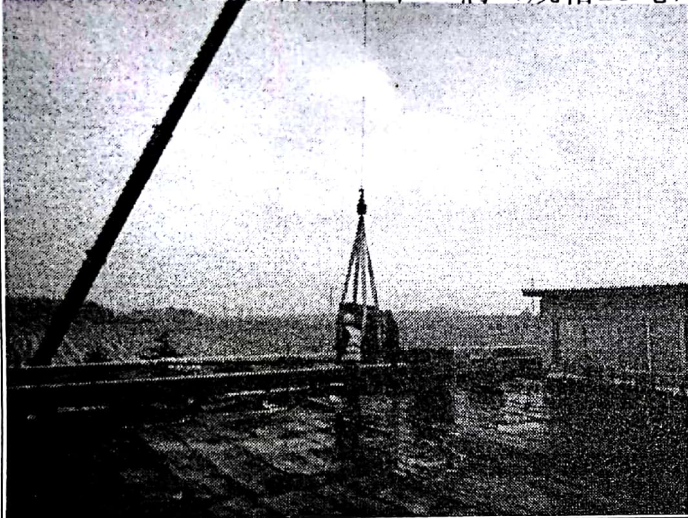


旁站监理记录表

工程名： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目

日期及气候：2018年11月20日 晴		工程地点：邓州市三贤路永泰棉纺有限公司	
旁站监理的部位及工序：水泥基础吊装			
旁站监理开始时间：8:30		旁站监理结束时间：11:30	
施工情况： 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。 2、主要设备：吊车一辆（规格25吨）  			
监理情况： 3、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。 4、机械设备已检查验收性能良好。			
发生情况： 无			
处理意见： 无			
施工企业：先能电力工程有限公司 项目经理部： 仲小龙 质检员（签字）： 吕我 2018年11月20日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员（签字）： 252 2018年11月20日	

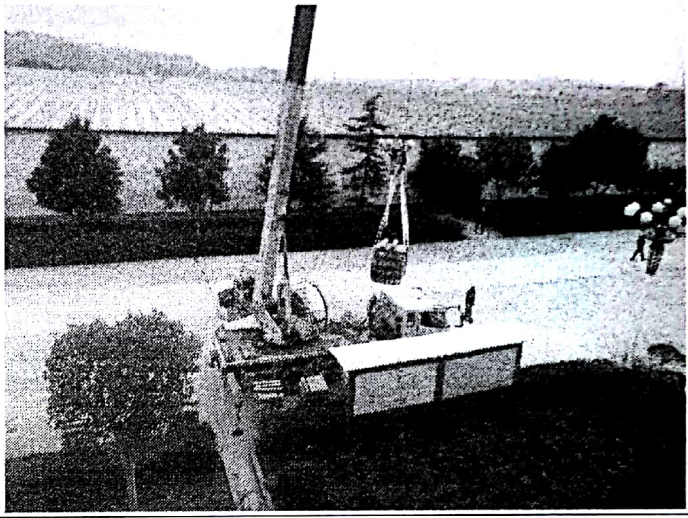