

安全旁站监理记录



工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
编号 ZHJL-JDF-001

现场工作内容		垂直运输		
作业地点		4、5 号楼中间		
作业项目主要危险分析		起吊材料， 每次约 500Kg； 吊车为 35 t 起吊器具检查， 安全防护用品到位。		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	分包负责人到位， 配安全员一人， 辅助工 3 人， 佩戴安全帽		
	平面布置	现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。		
	安全措施	能满足。		
现场主要问题	无	监理有关措施	经检查起吊方法， 人员能满足吊装方案有要求。并检查驾驶员的有证件。	
	整改结果：无		复验意见：无	
旁站时间	开始	2019 年 9 月 8 日 7 时 30 分	对应作业	正常
	结束	2019 年 9 月 8 日 14 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

- 注
1. 记录由旁站监理人员填写。
 2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

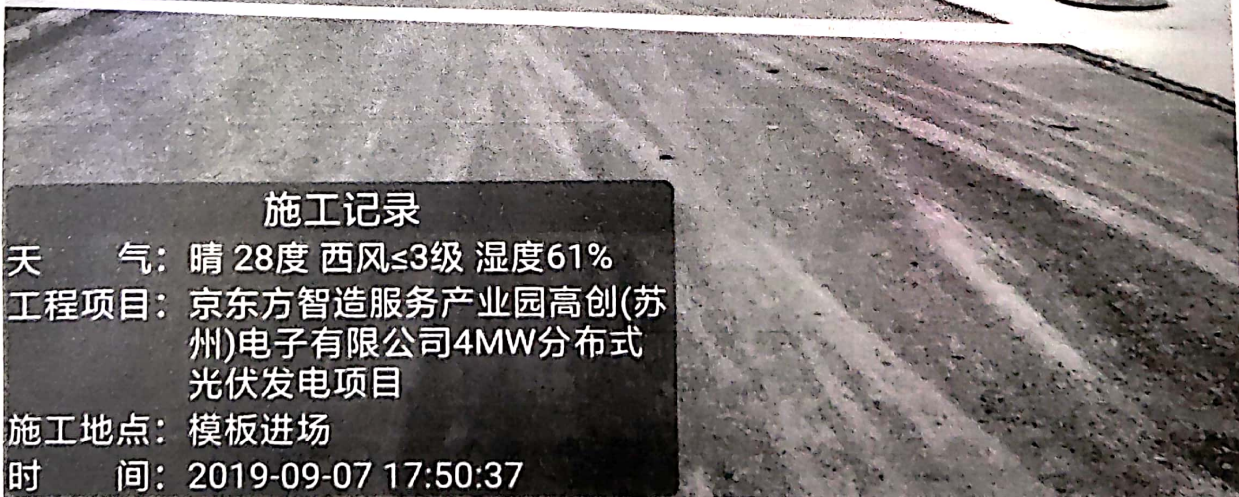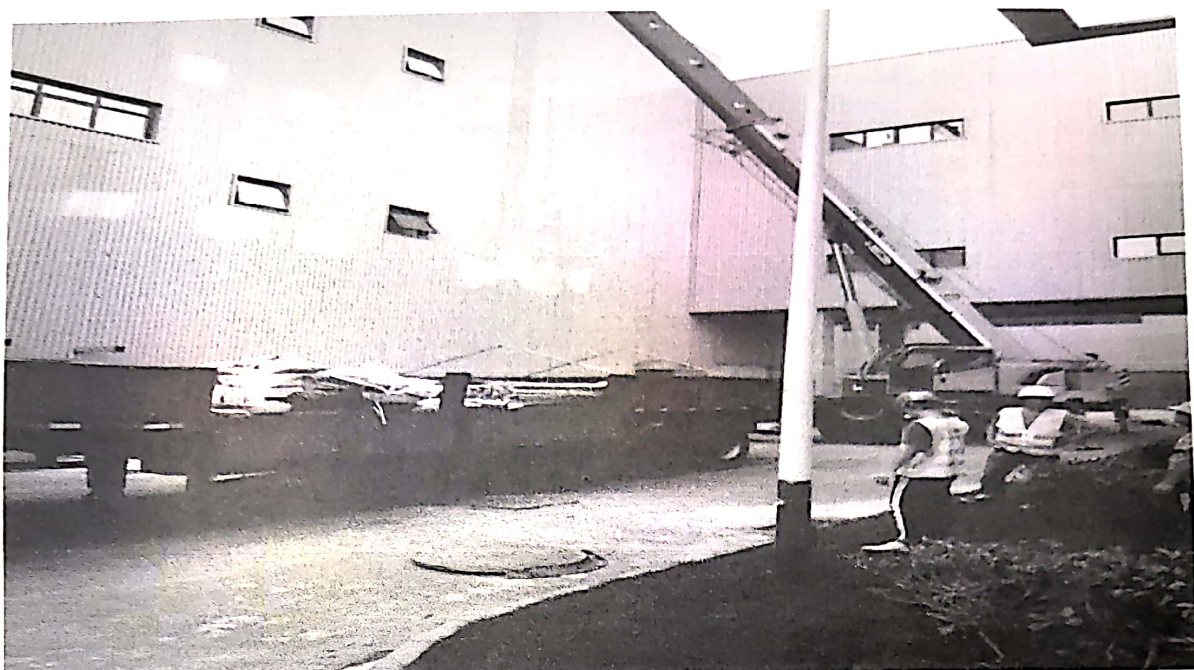

施工记录

天 气: 晴 28度 西风 ≤ 3 级 湿度61%
工程项目: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司4MW分布式光伏发电项目
施工地点: 模板进场
时 间: 2019-09-07 17:50:37