

安全旁站监理记录

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 编号 ZHJL-DZQH-003

现场工作内容		组件材料垂直运输	
作业地点		A-10 库房	
作业项目主要危险分析		起吊材料， 每次约 500Kg； 吊车为 25 t 起吊器具检查， 安全防护用品到位。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	分包负责人到位， 配安全员一人， 辅助工 3 人， 佩戴安全帽， 设置警示带	
	平面布置	现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。	
	安全措施	屋面材料及时分散， 能满足；	
现场主要问题	无		监理有关措施
	整改结果：无		复验意见：无
旁站时间	开始	2020 年 6 月 13 日 15 时 00 分	对应作业
	结束	2020 年 6 月 13 日 19 时 00 分	
		正常	
		正常	

旁站监理人员（签名）：




作业负责人（签名）：

张建

- 注
1. 记录由旁站监理人员填写。
 2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

普洛斯山东片区

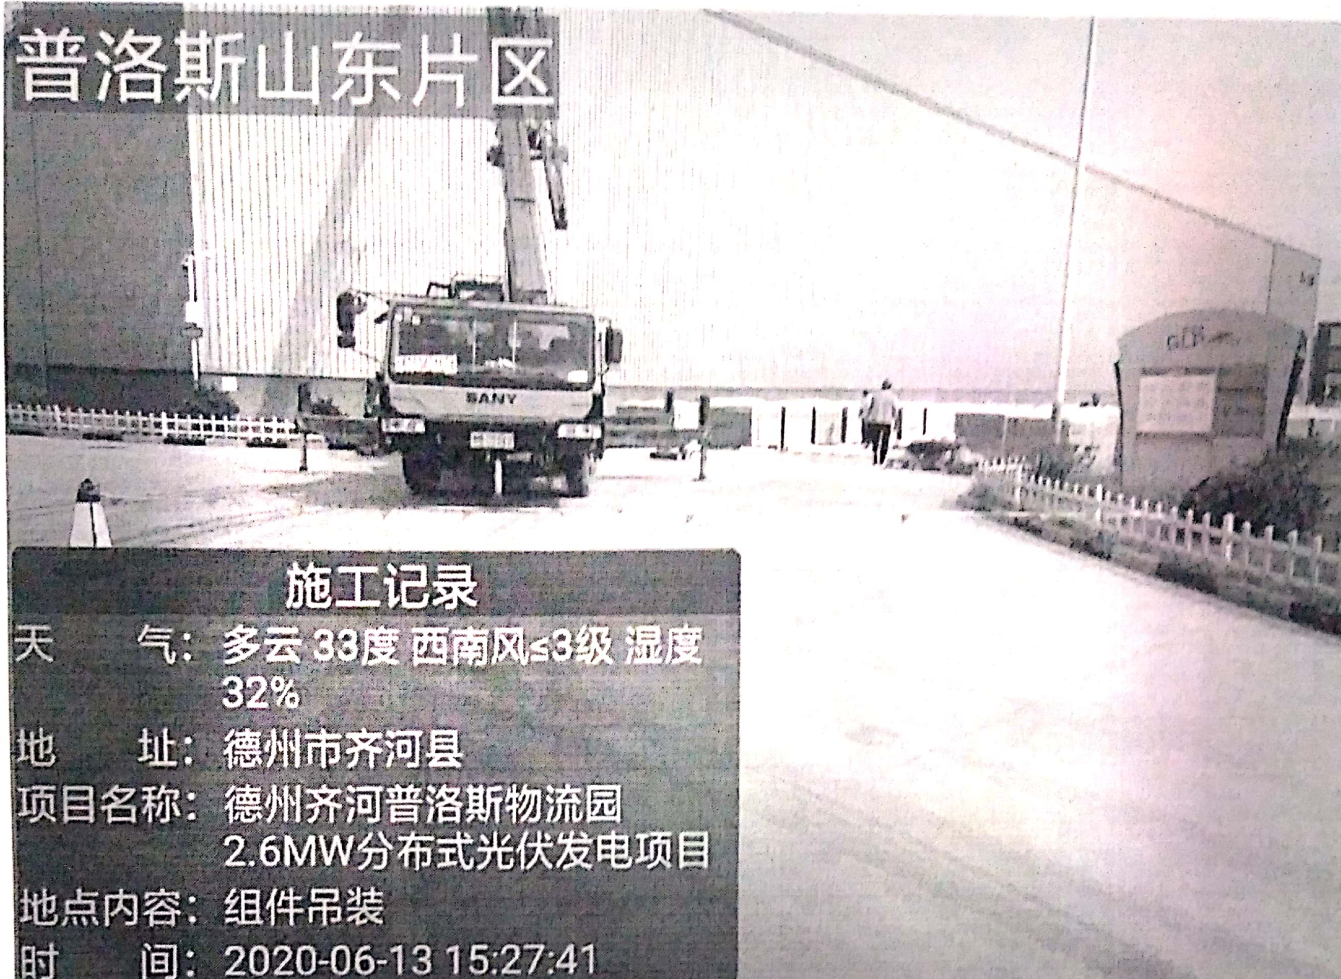

施工记录

天气：多云 33度 西南风 $\leq$ 3级 湿度32%

地址：德州市齐河县

项目名称：德州齐河普洛斯物流园
2.6MW分布式光伏发电项目

地点内容：组件吊装

时间：2020-06-13 15:27:41

普洛斯山东片区



施工记录

天气：多云 32度 南风 $\leq$ 3级 湿度34%

地址：德州市齐河县

项目名称：德州齐河普洛斯物流园
2.6MW分布式光伏发电项目

地点内容：组件吊装

时间：2020-06-13 15:23:32