

安全旁站监理记录表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项

编号：

JXM9-JL01-AQ-026

现场工作内容		N25 铁塔组立	
作业地点		施工现场	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底； 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；	
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜； 3、吊车使用中回转半径内严禁站人； 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装； 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具； 6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场主要问题	现场有个别人员抽烟		监理有关措施 现场有个别人员抽烟 复验意见：已整改
	整改结果：已整改		
旁站时间	开始	2020 年 04 月 12 日 08 时 00 分	对应作业 铁塔组立开始 铁塔组立结束
	结束	2020 年 04 月 12 日 18 时 00 分	

旁站监理人员（签名）：史见峰



作业负责人（签名）：黄治军

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

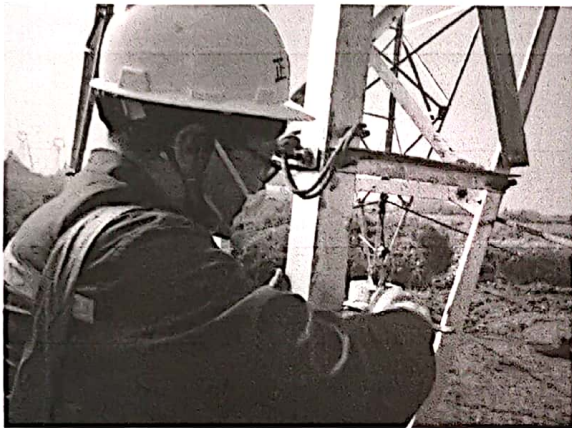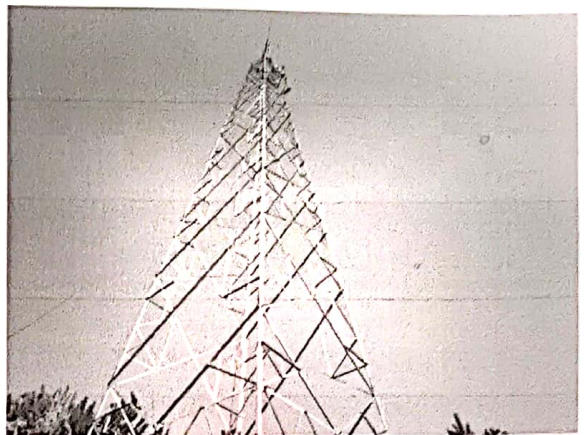

扫描全能王 创建