

安全旁站监理记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-XLQAQPZ-030



现场工作内容		龙须区 S1、S2 箱变设备吊运就位	
作业地点		龙须区 S1、S2 箱变基础处	
作业项目 主要危险分析		本工程主要为吊车吊运箱变设备就位，主要危险为防止作业中箱变设备碰伤现场人员、钢丝绳断裂箱变设备坠落砸伤现场人员、吊车侧翻压倒现场人员。要求吊车的吨位满足设备吊装要求，吊车四个支点的稳定性，吊装绳索的完好性和规格，设备四个吊点的平衡性等，都要满足设备吊运要求。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工项目部派专职安全员进行现场指挥操作，同时对现场工人做好了安全施工技术交底。	
	平面 布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。	
	安全 措施	现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。	
现场主 要问题	无		监理 有关 措施
	无		
旁站 时间	开始	2021 年 06 月 07 日 9 时 30 分	对应 作业
	结束	2021 年 06 月 07 日 16 时 30 分	
		设备吊运就位开始	
		设备吊运就位完成	

旁站监理人员（签名）：

徐文平

作业负责人（签名）：

雷祥

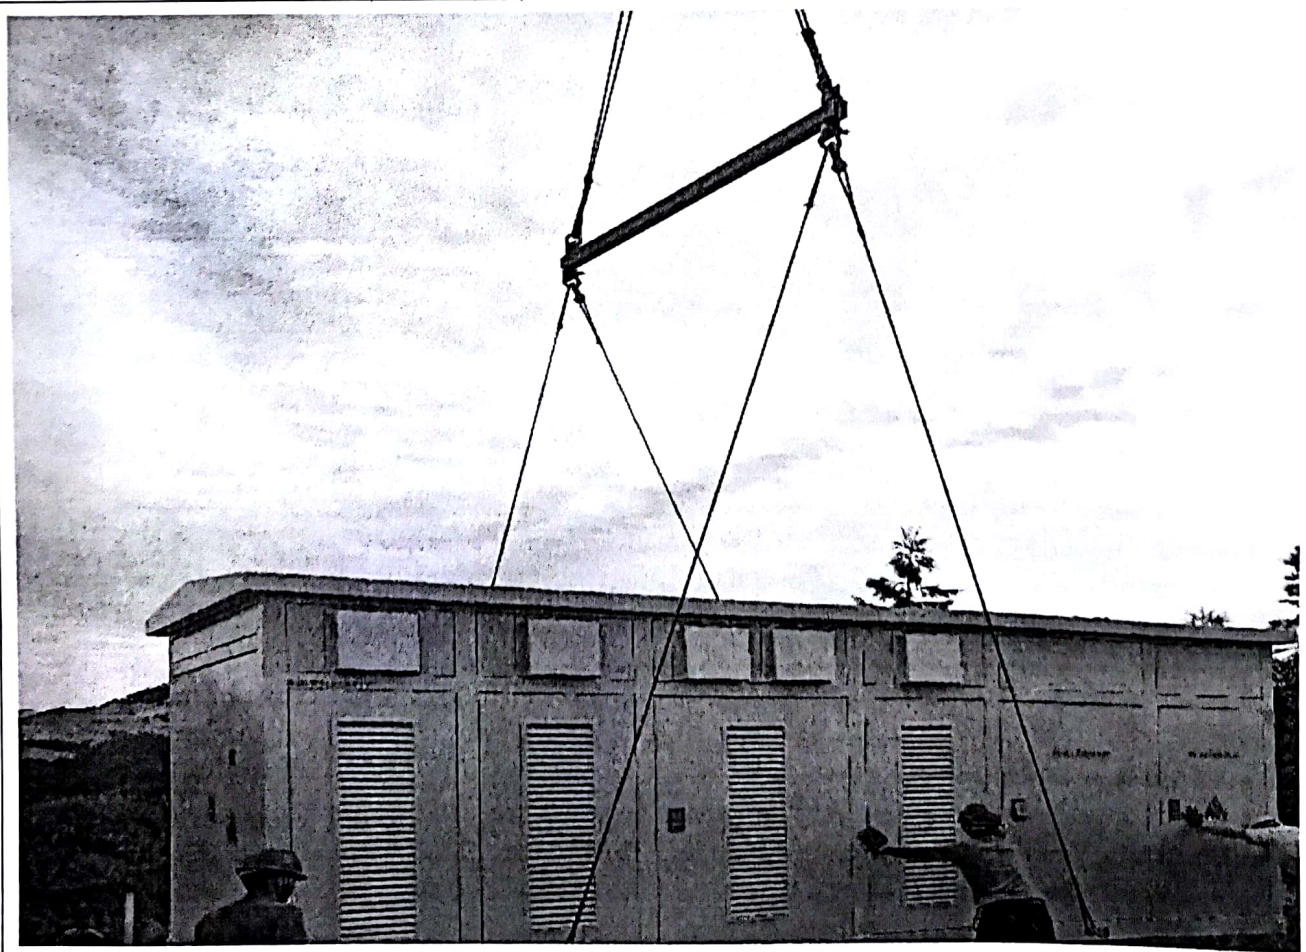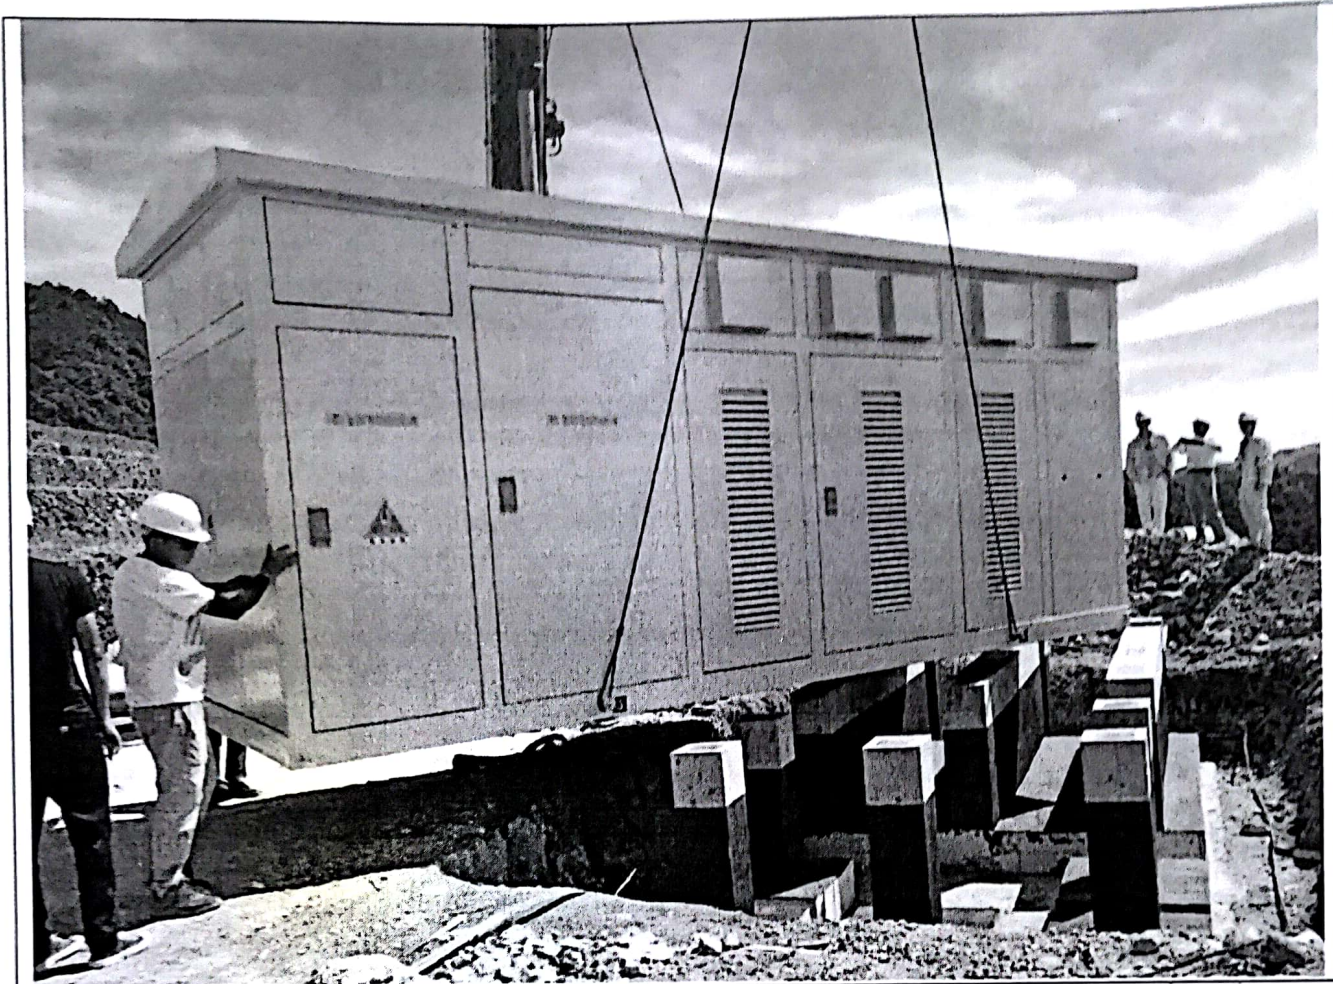

对龙须区 S1、S2 箱变设备吊装就位进行安全旁站