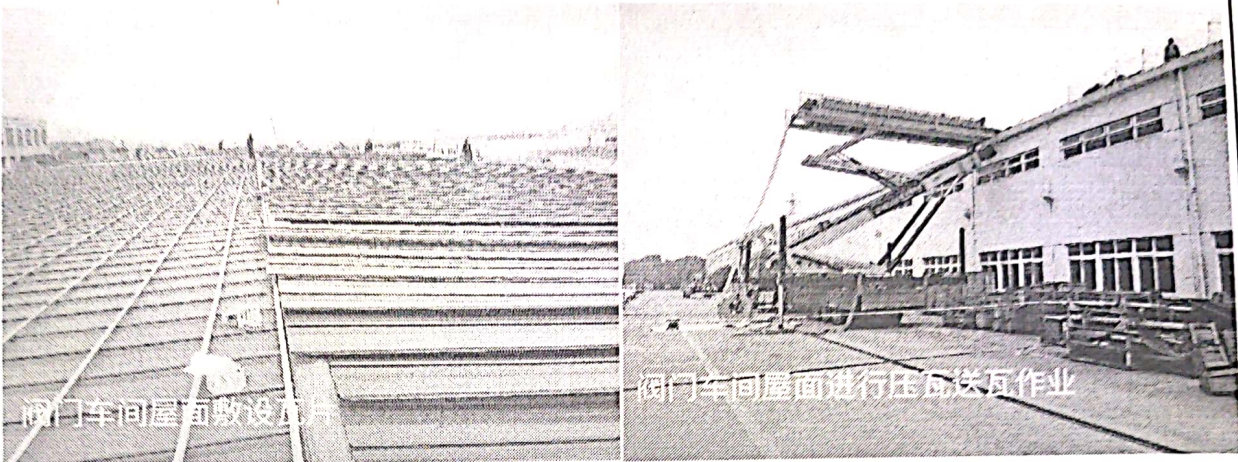


安全旁站监理记录表

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-AQPZ-007

现场工作内容	阀门屋面压瓦作业		
作业地点	 阀门车间屋面铺设瓦片 阀门车间屋面进行压瓦送瓦作业		
作业项目 主要危险分析	信号员; 警示带; 安全帽; 施工路面; 地面堆放设备材料等;		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	13 名施工人员; 施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面平整	
	安全 措施	警示带拉好, 安全帽带好, 安全绳系好, 防火毯敷设号	
现场主要问题	厂区内可能有人经过		监理 有关 措施 复验意见:
	整改结果: 要求施工方派专人查看路面及指挥操作员;		
旁站 时间	开始	2020 年 12 月 10 日 8 时	对应 作业
	结束	2020 年 12 月 10 日 17 时	

旁站监理人员 (签名): 张良玉

作业负责人 (签名): 范连泉

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



扫描全能王 创建